



Mobile di copertura universale
Universal cabinet housing
Carosserie universelle
Universal-verkleidungsmöbel

MU

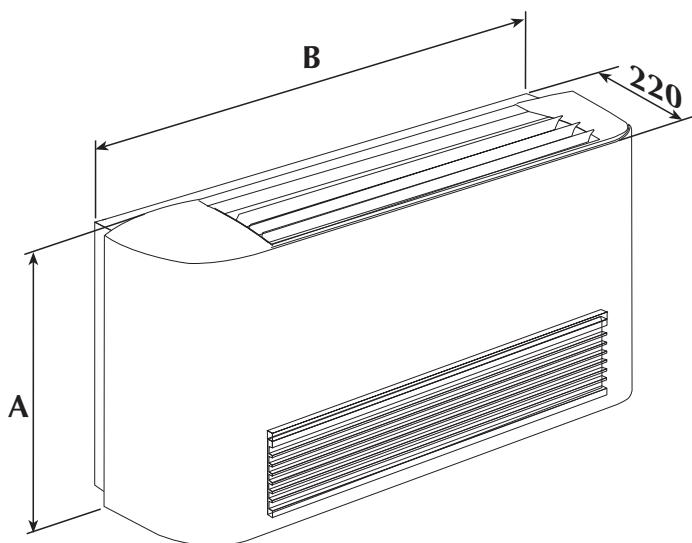

MU 17 - 22 - 32 - 42

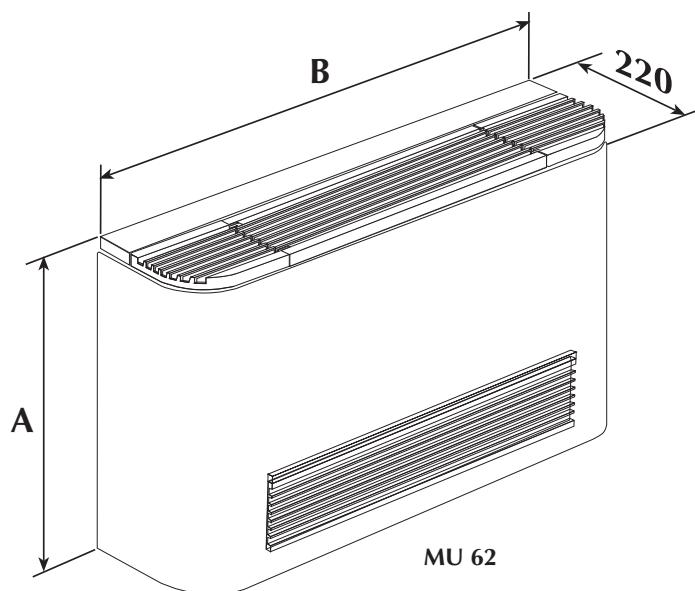

MU 62

Mod.	MU 17	MU 22	MU 32	MU 42	MU 62
A	520	520	520	520	590
B	640	750	980	1200	1320
Peso • Weigh Poids • Gewicht	kg	6	7	9	11
					12

IMBALLO

Gli accessori MU vengono spediti con imballo standard costituito da gusci di polistirolo espanso e cartone.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

Nella confezione sono presenti tutti particolari necessari per un corretto montaggio.

Per installare l'unità procedere come segue:

- togliere tensione all'unità;
- per installazioni con sonda ambiente SA, togliere il tappo (1 fig. 1) presente a fianco della targhetta "AERMEC";
- applicare il fermasonda (2 fig. 1) alla sonda temperatura ambiente SA (3 fig. 1);
- infilare la sonda SA sul mantello e bloccarla (fig. 1);
- i cavi di collegamento devono essere posati all'interno dell'apparecchio in modo tale che non possano entrare in contatto con la carpenteria metallica anche in caso di anomalie (fili scollegati);
- PERICOLO: Prestare una particolare attenzione nel montaggio della sonda ambiente, che essendo sottoposta alla tensione di rete di 230V deve essere saldamente fissata.**
- collegare il microinterruttore MS di alimentazione (5 fig. 2), quindi fissare con le 4 viti (4 fig. 2).

PACKING

The MU accessories are shipped in standard packing made of polystyrene shells and cardboard box.

UNIT INSTALLATION

The packaging includes all that is necessary for a proper assembly.

To install the unit, proceed as follows:

- **switch off power supply;**
- for the unit installation with SA room sensor, remove the plug (1 fig. 1) next to the "AERMEC" plate;
- fit the clip (2 fig. 1) to the SA room temperature sensor (3 fig. 1);
- fit the SA sensor to the casing, then fasten (fig. 1);
- the connecting cables must be placed inside the unit so that the cover fastening screws are not allowed to get in touch with them even in case of faults and malfunctions (disconnected wires);
- WARNING: Be careful when installing the room sensor, it must be fastened steadily as it is 230V powered**
- connect the power supply microswitch MS (5 fig. 2), then fasten with the 4 screws (4 fig. 2).

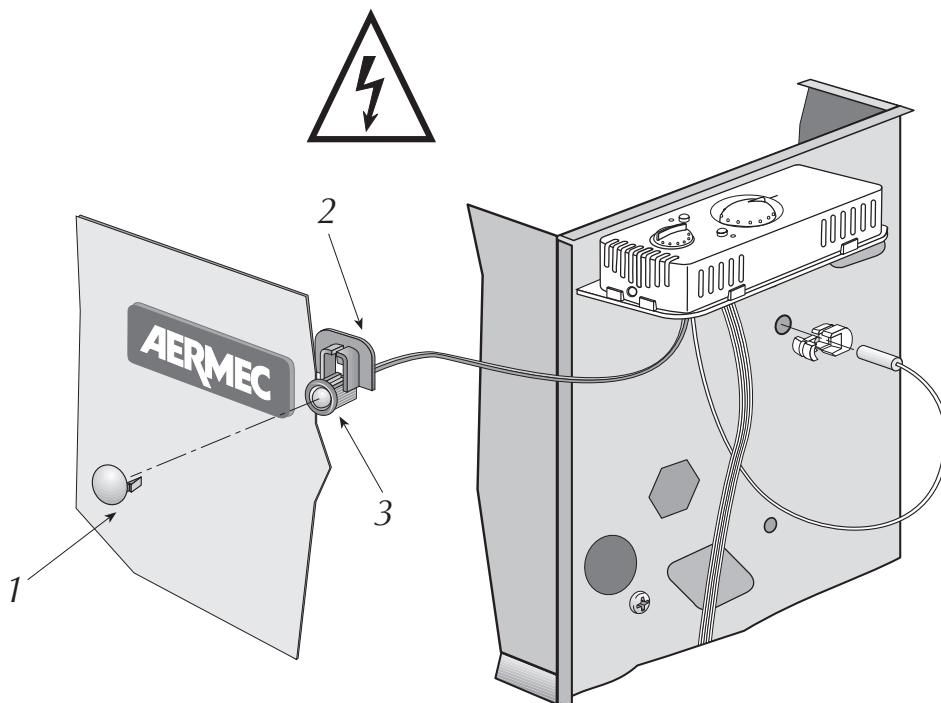


Fig. 1

EMBALLAGE

Les accessoires MU sont expédiés dans un emballage standard composé de coques en polystyrène expansé et en carton.

INSTALLATION DE L'UNITE

Dans l'emballage on trouve les informations nécessaires pour une installation correcte.

Pour installer l'unité, procéder comme suit :

- **couper la tension à l'unité;**
- pour installation avec sonde d'ambiance SA, retirer le bouchon (1 fig. 1) se trouvant à côté de la plaquette "AERMEC";
- appliquer le caoutchouc de blocage de la sonde (2 fig. 1) sur la sonde de température ambiante (3 fig. 1);
- mettre la sonde sur la carrosserie et la bloquer;
- les câbles de raccordement doivent être installés à l'intérieur de l'unité de façon qu'ils n'entrent pas en contact avec les éléments métalliques même au cas d'anomalies (fils débranchés);
- DANGER: Préter une attention particulière à l'installation de la sonde d'ambiance, qui, étant soumise à la tension de 230V, doit être bien fixée.**
- connecter le microinterrupteur MS d'alimentation (5 fig. 2) et fixer avec les 4 vis (4 fig. 2).

VERPACKUNG

Die MU werden in einer Standardverpackung aus Polystyrol-Schutzschalen und Karton geliefert.

INSTALLATION DER EINHEIT

In der Verpackung finden Sie alle zur korrekten Montage notwendigen Teile.

Die Einheit wird folgendermaßen installiert:

- **das Gerät spannungsfrei schalten;**
- Zur Installation mit Raumfühler SA, den Stöpsel (1 Abb. 1) seitlich des "AERMEC"- Schildes abnehmen;
- die Fühlerbefestigung (2 Abb. 1) am Raumtemperaturfühler anbringen (3 Abb. 1);
- Den Fühler an der Platte einsetzen und befestigen;
- Die Anschlussdrähte müssen im Gerät so verlegt werden, dass die Befestigungs schraube des Deckels auch im Störungsfall (loser Draht) nicht mit 230V in Berührung kommen kann;
- ACHTUNG: Auf den Einsau des Raumföhlers im besonders auf passen. Dieser Fühler wird mit 230V versorgt und muß fest befestigt und geschützt sein.**
- Den Schalter MS (Versorgungsspannung) anschliessen (S. Darst. 2), und mit 4 Schrauben befestigen (4 Darst. 2);

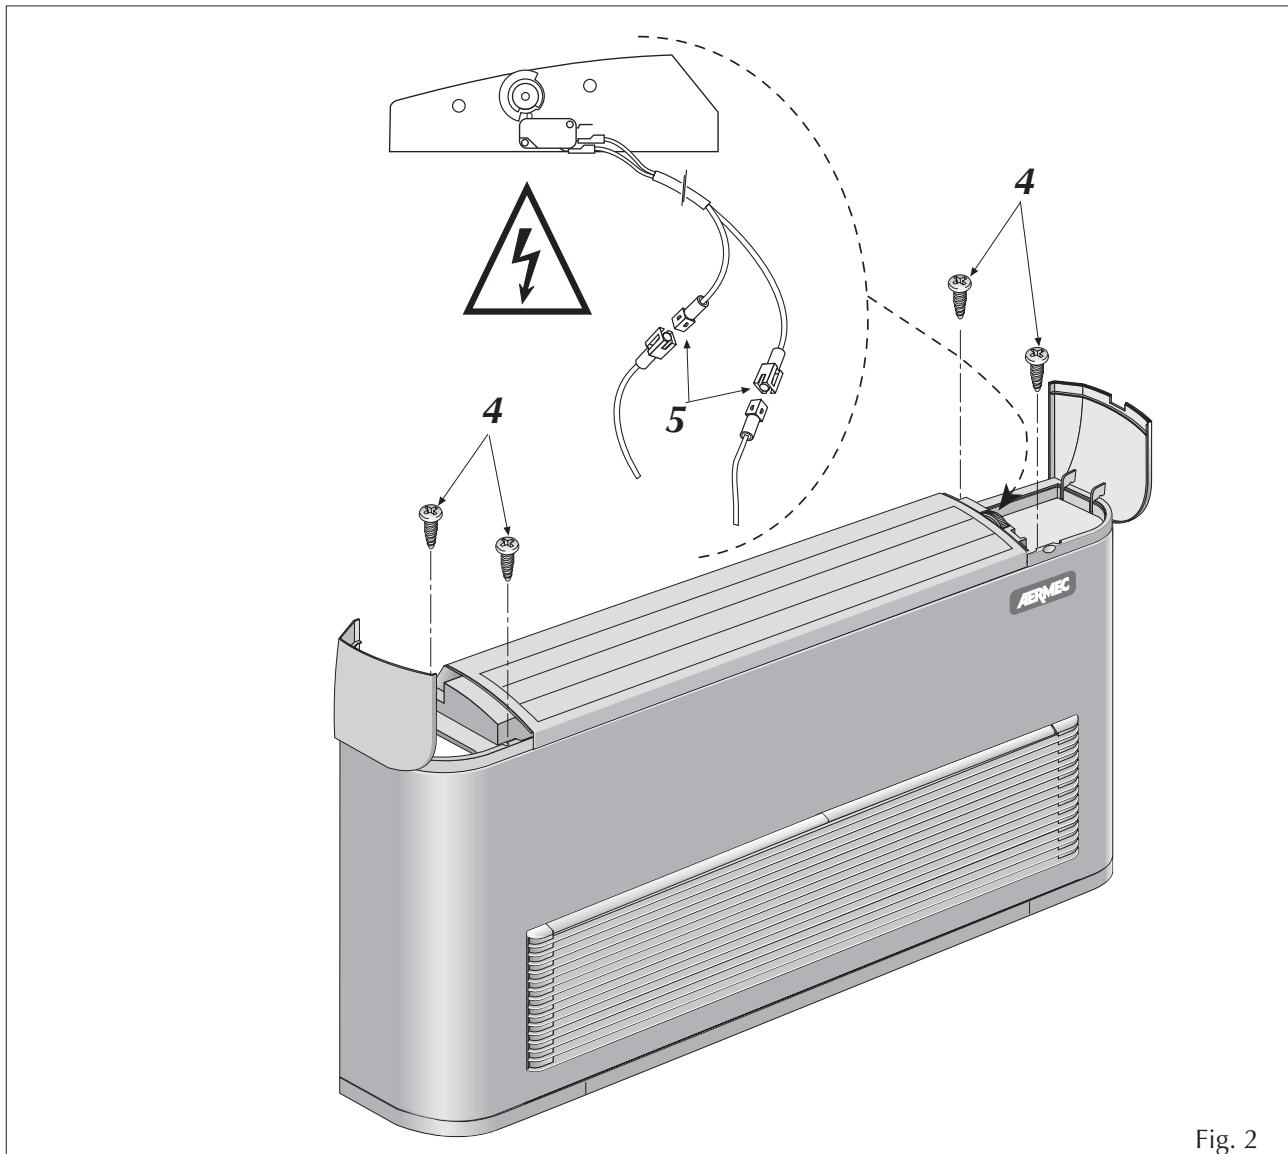


Fig. 2