



Split-type Air-Conditioner

MXZ-3HA50VF

ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ

Українська

ЗМІСТ

1. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ1
2. МОНТАЖ ЗОВНІШньОГО БЛОКА7
3. ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ТРУБ8
4. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ, ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ТЕСТОВИЙ ПРОГОН....	.9
5. ВІДКАЧУВАННЯ.....	.11

Необхідні інструменти для монтажу

Викрутка Phillips	Вальцовальний інструмент
Рівень	для R32, R410A
Рулетка	Манометричний колектор для R32, R410A
Канцелярський ніж або ножиці	Вакуумний насос для R32, R410A
Динамометричний ключ	Шланг для заправки для R32, R410A
Гайковий (або розсувний) ключ	Труборіз із розширювачем
Шестигранний гайковий ключ на 4 мм	

1. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НА ВНУТРІШньОМУ ТА ЗОВНІШньОМУ БЛОКАХ

	УВАГА! (небезпека займання)	У цьому пристрої використовується займистий холодаагент. У разі витоку холодаагенту та його контакту з вогнем або джерелом тепла утворюється шкідливий газ і виникає небезпека займання.
	Уважно прочитайте ці ІНСТРУКЦІЇ з ЕКСПЛУАТАЦІЇ перед початком використання кондиціонера.	
	Персонал обслуговування зобов'язаний уважно прочитати ІНСТРУКЦІЇ з ЕКСПЛУАТАЦІЇ та ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ перед початком робіт.	
	Додаткову інформацію можна знайти в ІНСТРУКЦІЯХ з ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПОСІБНИКУ З УСТАНОВЛЕННЯ та подібних документах.	

1-1. ВКАЗІВКИ, ЯКИХ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ

- Перед монтажем кондиціонера потрібно прочитати розділ ВКАЗІВКИ, ЯКИХ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ.
- Обов'язково дотримуйтесь застережень і попереджень, оскільки вони містять інформацію, важливу для вашої безпеки.
- Після ознайомлення з цим посібником зберігайте його разом із документом, який містить ІНСТРУКЦІЇ з ЕКСПЛУАТАЦІЇ, для використання в майбутньому.

▲ УВАГА! (може призвести до смерті, тяжких травм тощо)

- Не монтуйте блок самостійно (силами користувача).**
Неправильний монтаж може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нанесення травм внаслідок падіння приладу або витоків води. Проконсультуйтесь з ділериом, у якого ви придбали прилад, або з кваліфікованим спеціалістом з монтажу.
- Під час монтажу потрібно чітко дотримуватися вказівок у посібнику з установлення.**
Неправильний монтаж може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нанесення травм внаслідок падіння приладу або витоків води.
- Виконуючи монтаж приладу, заради безпеки користуйтесь належними захисними засобами й інструментами.**
Невиконання цих вимог може привести до нанесення травм.
- Прилад потрібно надійно встановлювати в місці, яке може витримати його вагу.**
Падіння приладу в разі його встановлення в місці, яке не може витримати вагу припаду, може привести до нанесення травм.
- Електромонтажні роботи дозволяється проводити тільки кваліфікованому досвідченому електрику відповідно до посібник з установлення. Потрібно використовувати окремий контур. До цього контуру не дозволяється під'єднувати інші електричні прилади.**
Недостатня потужність ланцюга електротривісіння або неправильно виконані електромонтажні роботи можуть привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не допускається пошкодження дротів через надмірний тиск деталей або гвинтів.**
Пошкодження дротів може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- У разі налаштування внутрішньої друкованої плати або виконання електромонтажних робіт потрібно відключити основне електротривісіння.**
Невиконання цих вимог може привести до ураження електричним струмом.
- Для надійного під'єднання внутрішнього і зовнішнього блоків потрібно використовувати вказані проводи та міцно прикріпляти їх до з'єднувальних секцій клемної колодки, щоб натяг проводів не впливав на секції. Забороняється подовжувати проводи або використовувати проміжні з'єднання.**
Неправильне з'єднання та закріплення можуть привести до пожежі.
- Забороняється встановлювати прилад у місцях можливого витоку займистого газу.**
Накопичення газу, який витік, поруч із приладом може привести до вибуху.
- Забороняється використовувати проміжні з'єднання шнура живлення або подовжувачі, а також під'єднувати кілька пристрій до однієї розетки змінного струму.**
Несправний контакт, пошкоджена ізоляція, перевищення допустимого струму тощо можуть привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Для монтажних робіт потрібно використовувати надані або вказані деталі.**
Використання несправних деталей може привести до нанесення травм або витоку води внаслідок пожежі, ураження електричним струмом, падіння приладу тощо.
- Перш ніж вставляти штепсель шнура живлення в розетку, потрібно переконатися, що в розетці та на штепселі немає пилу, засмічення й незакріплених деталей. Переконайтесь, що штепсель шнура живлення повністю вставлений у розетку.**
Пил, засмічення й незакріплени деталі на штепселях або в розетці можуть привести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо виявлено незакріплени деталі штепселя, його потрібно замінити.
- Надійно закріпіть кришку електричного обладнання на внутрішньому блокі та експлуатаційні панелі на зовнішньому блокі.**
Ненадійне закріплення кришки електричного обладнання на внутрішньому блокі та/або експлуатаційні панелі на зовнішньому блокі може привести до пожежі або ураження електричним струмом через проникнення пилу, води тощо.
- Під час монтажу, переміщення або техобслугування приладу стежте, щоб в охолоджувальній контур не потрапила речовина, яка відрізняється від заданого холодаагента (R32).**
Присутність будь-якої чужорідної речовини, наприклад повітря, може привести до аномального підвищення тиску, яке може спричинити вибух або травму. Використання будь-якого іншого холодаагента, крім призначеної для системи, приведе до механічної відмови, несправності системи або поломки блока. У найгіршому випадку це може створити серйозну загрозу небезпеки, пов'язану з виробом.
- Не використовуйте засоби для прискорення розморожування або очищення, якщо їх не рекомендовано виробником.**
- Пристрій слід зберігати в приміщенні без безперервно працюючих джерел займання (наприклад, відкритого полум'я), працюючого газового приладу або електричного обігрівача).**
- Не проколюйте пристрій і не спалюйте його.**
- Пам'ятайте, що холодаагент можуть не мати запаху.**
- Потрібно забезпечити захист труб від фізичних пошкоджень.**
- Необхідно звести до мінімуму роботи з монтажу труб.**
- Необхідно дотримуватися державних нормативних документів щодо використання газу.**
- Потрібно уникати загородження будь-яких необхідних вентиляційних отворів.**
- Не використовуйте легкоплавкі припої для спаювання труб холодаагента.**
- Обслуговування потрібно проводити тільки відповідно до рекомендацій виробника.**

У цьому посібнику описано встановлення лише зовнішнього блока.

Для встановлення внутрішнього блока див. посібник з установлення внутрішнього блока.

▲ ОБЕРЕЖНО

(у певному середовищі в разі неправильної експлуатації може призвести до тяжких травм)

- Залежно від місця монтажу потрібно встановити вимикач із захистом від витоків на землю. Якщо вимикач із захистом від витоків на землю не встановлено, існує ризик ураження електричним струмом.
- Під час підведення дренажних та інших труб потрібно чітко дотримуватися вказівок посібника з установлення. У разі неправильного підведення дренажних та інших труб вода може витикати з приладу та привести до намокання й пошкодження побутових речей.
- Забороняється торкатися повітрозабірного отвору або алюмінієвих пластин зовнішнього блока. Це може привести до травм.
- Забороняється встановлювати зовнішній блок у місцях проживання дрібних тварин. Проникнення дрібних тварин всередину блока та їх контакт з електричними деталями може спричинити несправність, видлення диму або пожежу. Користувачу також рекомендується підтримувати чистоту поблизу блока.
- Не користуйтесь кондиціонером під час будівельних і оздоблювальних робіт всередині приміщення, а також під час вощення підлоги. Після таких робіт добре провітріть приміщення, перш ніж вмикати кондиціонер. В протилежному разі легкі елементи можуть налипнути всередині кондиціонера, що приведе до витікання або розбризкування води.

1-2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Живлення *1			Характеристики проводів *2		Різниця значень довжини та висоти труб *3, *4, *5, *6, *7, *8			Рівень зовнішнього шуму	
	Номінальна напруга	Частота	Номінал вимикача	Живлення	З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока	Макс. довжина труби для внутрішнього або мультисистемного блока	Макс. різниця значень висоти *9	Макс. кількість вигинів для внутрішнього або мультисистемного блока	Охолодження	Обігрів
MXZ-3HA50VF	220-230-240 В	50 Гц	25 А	3-жильний 2,5 мм ²	4-жильний 1,0/1,5 мм ²	25 м / 50 м	15 м	25 / 50	46 дБ (A)	50 дБ (A)

Модель	Максимальний об'єм заправки холодаагенту, що заправляється на заводі-виробнику
MXZ-3HA50VF	1,6 кг

- *1 Підключають вимикач живлення з проміжком 3 мм або більше у відкритому стані для переривання фази потужності джерела. (Вимикач живлення, вимикаючи живлення, повинен переривати всі фази.)
- *2 Використовуйте проводи, конструкція яких відповідає стандарту 60245 IEC 57. Використовуйте з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока відповідно до характеристик, зазначених у посібнику з установлення внутрішнього блока.
- *3 Забороняється використовувати труби з товщиною, меншою за вказану. Опір тиску буде недостатнім.
- *4 Використовуйте мідну трубу або безшовну трубу з мідного сплаву.
- *5 Будьте обережні, щоб не зламати або не зігнути занадто трубу під час згинання труб.
- *6 Радіус згинання труби холодаагенту повинен бути 100 мм або більше.
- *7 Ізоляційний матеріал: термостійкий пінопласт із відносною щільністю 0,045.
- *8 Потрібно використовувати ізоляційний матеріал указаною товщини. Надмірна товщина може привести до неправильного монтажу внутрішнього блока, а недостатні — до утворення крапель роси.
- *9 Якщо зовнішній блок встановлено вище за внутрішній, то максимальну різницю висот слід зменшити до 10 м.

Спосіб заправки холодаагенту

$$\begin{array}{c|c} \text{Загальний обсяг} & = \\ \text{холодаагенту} & \text{Попередня} \\ \hline \text{_____ кг} & \text{заправка} \\ & + \\ & \text{Довжина} \\ & \text{трубопроводу *} \\ & \hline & 1,4 \text{ кг} \\ & & 0,02 \text{ кг/м} \end{array}$$

* Якщо довжина труби перевищує 40 м, потрібна заправка додатковим холодаагентом (R32). (Якщо довжина труби менше 40 м, заправка додатковим холодаагентом не потрібна.)

Додатковий холодаагент = 0,02 (кг/м) × (довжина труби (м) – 40)

1-3. ВИБІР ДОДАТКОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЛЯ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ

Якщо діаметр з'єднувальних труб не збігається з розміром отвору зовнішнього блока, використовуйте додаткові з'єднання для різних діаметрів відповідно до наступної таблиці.

(Одиниця вимірювання: мм (дюйм))

Розмір отвору зовнішнього блока		Додаткові з'єднання для різних діаметрів (розмір отвору зовнішнього блока → діаметр з'єднувальної труби)
MXZ-3HA50VF	Рідина або газ	6,35 (1/4) → 9,52 (3/8): PAC-493PI 9,52 (3/8) → 12,7 (1/2): MAC-A454JP-E 9,52 (3/8) → 15,88 (5/8): PAC-SG76RJ-E 12,7 (1/2) → 9,52 (3/8): MAC-A455JP-E 12,7 (1/2) → 15,88 (5/8): MAC-A456JP-E
БЛОК А-С	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	Інформацію про діаметр з'єднувальної труби внутрішнього блока можна знайти в посібнику з установлення внутрішнього блока.

1-4. ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- У місці, де блок не піддається дії сильного вітру.
- У місці, де є безперешкодний потік повітря без пилу.
- У місці, захищенному від дощу або прямих сонячних променів.
- У місці, де шум від роботи або гаряче повітря не заважатиме сусідам.
- У місці з надійною стіною або опорою для запобігання зростанню шуму та вібрації під час роботи.
- У місці, де відсутній ризик витоку горючого газу.
- Установлюючи блок, необхідно закріпити його ніжки.
- На відстані щонайменше 3 м від ТБ- або радіоантен. Робота кондиціонера може перешкоджати роботі радіоприймача або телевізора в районах зі слабким сигналом. Можливо, для такого радіо- або ТБ-приймача знадобиться підсилювач.
- Блок потрібно встановлювати горизонтально.
- Блок необхідно встановлювати в місці, де він не буде піддаватися дії снігопаду або хуртовини. У районах із сильними снігопадами потрібно встановити навіс, підставку та/або роздільні перегородки.

Примітка.

Біля зовнішнього блока рекомендується встановити компенсаційну трубну петлю для зменшення поширення вібрації.

Примітка.

При роботі кондиціонера в умовах низької температури зовнішнього повітря потрібно дотримуватися інструкцій, зазначених далі.

- Забороняється встановлювати зовнішній блок у місцях, де його сторона забору/випуску повітря може піддаватися прямій дії вітру.
 - Для запобігання дії вітру зовнішній блок потрібно встановлювати так, щоб його сторона забору повітря була спрямована на стіну.
 - Для запобігання дії вітру рекомендується встановити перегородку на стороні випуску повітря зовнішнього блока.
- Не рекомендується встановлювати кондиціонер у місцях, де можливі виникнення проблем із ним.
- У місцях можливого витоку займистого газу.
 - У місцях, де багато машинного масла.
 - У місцях, де розбризкане масло, або на ділянці з масляним димом (наприклад, у місцях приготування їжі та на фабриках, де пластик може змінити свої властивості або пошкодитися).
 - У місцях, де багато солі, наприклад на морському узбережжі.
 - У місцях утворення сульфідного газу (наприклад, поряд із гарячим природним джерелом).
 - У місцях, де знаходитьться обладнання, яке випромінює високі частоти, або обладнання бездротового зв'язку.
 - У місцях значних викидів летких органічних сполук (зокрема, сполук ефіру фталевої кислоти, формальдегіду тощо), які можуть спричинити хімічне розтріскування.
 - Пристрій слід зберігати так, щоб запобігти механічним пошкодженням.


UK

UK-2

НЕОБХІДНИЙ ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР НАВКОЛО ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА


1. Перешкоди зверху

Якщо спереду та з боків блока простір вільний, то під час встановлення допускається наявність перешкод над блоком у разі, якщо дотримуватися відстані, показаної на рисунку.




3. Перешкоди тільки спереду (обдування)

Якщо спереду блока є перешкода, як показано на рисунку, то над блоком, позаду і з боків блока потрібно забезпечити вільний простір.



5. Перешкоди спереду, позаду і з боків

- У разі встановлення пристладу на ділянку, закриту з усіх боків, наприклад на веранду, обов'язково залиште вільним достатній простір, як показано нижче. В іншому разі може погіршитись ефективність кондиціонування та зрости енергоспоживання.
- За недостатнього повітряного потоку або ймовірності виконання короткого циклу встановіть напрямну на вихід та переконайтесь, що за пристладом є достатньо вільного простору.
- У разі встановлення двох або більше блоків не встановлюйте їх один за одним або навпроти один одного.

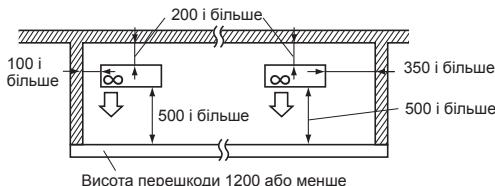


Висота перешкоди 1200 або менше


- R32 важкий за повітря та інші холодаагенти, тому має тенденцію накопичуватися біля основи (поруч із підлогою). Якщо R32 накопичується навколо основи, то він може досягти легкозаймистої концентрації в невеликому приміщенні. Щоб уникнути зайнмання, необхідно подбати про безпеку робочого середовища, забезпечивши відповідну вентиляцію. Якщо витік холодаагенту стався в закритому приміщенні або в приміщенні з недостатньою вентиляцією, необхідно утриматися від використання джерел вогню до забезпечення належної вентиляції робочого середовища.
- З'єднання труби холодаагенту має бути доступним для технічного обслуговування.
- Установлюйте зовнішні блоки в місцях, де принаймні одна з чотирьох сторін відкрита, або в досить великому просторі без перешкод.

UK


ПРАВИЛЬНО




ПРАВИЛЬНО



ПРАВИЛЬНО



НЕПРАВИЛЬНО



1-4-1. Мінімальна площа встановлення для зовнішніх блоків


Якщо блок все ж установлюється в просторі, де всі чотири сторони заблоковані, або є перешкоди, необхідно виконати вимоги одного з пунктів (A, B або C).

Примітка. ці контрзаходи призначені для забезпечення безпеки, а не дотримання специфікації.

A) Забезпечте достатньо простору для встановлення (мінімальна площа для встановлення — Amin).


Установлюйте блок у місці з площею, яка дорівнює Amin або більше. Кількість холодаагенту має бути M (обсяг холодаагенту, що заправляється на заводі-виробнику + обсяг холодаагенту, що заправляється на місці установлення).

M [kg]	Amin [m ²]
1,0	12
1,5	17
2,0	23
2,5	28
3,0	34
3,5	39
4,0	45
4,5	50
5,0	56
5,5	62
6,0	67
6,5	73
7,0	78
7,5	84

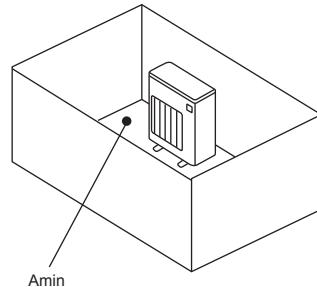


B) Установлюйте блок у просторі, де висота перешкоди $\leq 0,125$ [м].

Висота від основи
0,125 [м] або менше

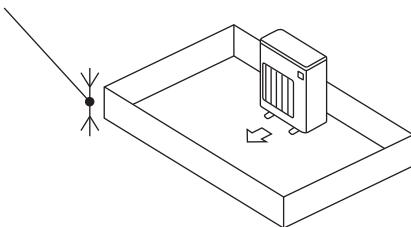

Висота від основи
0,125 [м] або менше

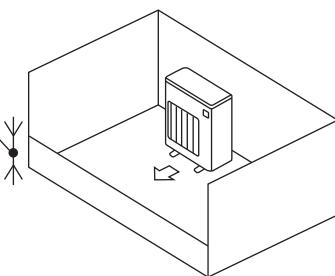


C) Створіть відповідну відкриту зону для вентиляції.

Переконайтесь, що ширина відкритої області становить 0,9 [м] або більше, а висота — 0,15 [м] або більше.

Однак висота від основи простору для установки до нижнього краю відкритої області повинна становити 0,125 [м] або менше.

Відкрита площа повинна становити 75 % або більше.

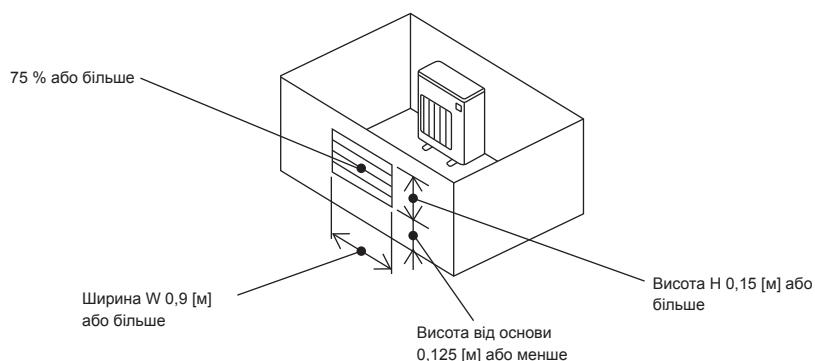

1-4-2. Мінімальна площа установлення для внутрішніх блоків


Установлюйте блок у місці з площею, яка дорівнює A_{min} або більше. Кількість холодаагенту має бути M (обсяг холодаагенту, що заправляється на заводі-виробнику + обсяг холодаагенту, що заправляється на місці установлення).

Установлюйте внутрішній блок так, щоб висота від підлоги до нижньої частини внутрішнього блока дорівнювала h_0 .


Для блоків, установленіх на стіні, висота має становити 1,8 м або більше,
для підвішених на стелі й прихованіх у стелі блоків — 2,2 м або більше.

Існують обмеження висоти установки для кожної моделі, тому прочитайте посібник з установлення для вашого блока.


M [kg]	A_{min} [m^2]
1,0	3
1,5	4,5
2,0	6
2,5	7,5
3,0	9
3,5	12
4,0	15,5
4,5	20
5,0	24
5,5	29
6,0	35
6,5	41
7,0	47
7,5	54

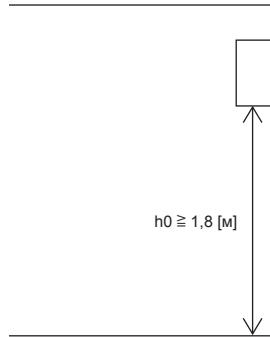


Блок, установленний на стіні

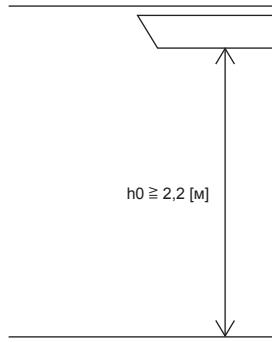

Блок, підвішений на стелі

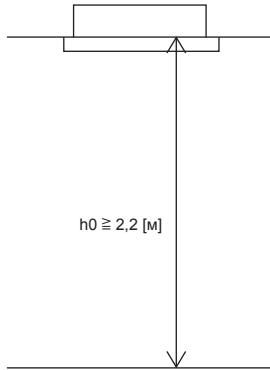


Касетний блок

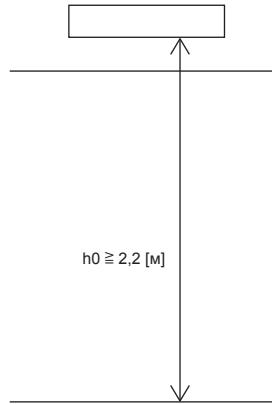

Блок, прихований у стелі

1-5. МОНТАЖНА СХЕМА

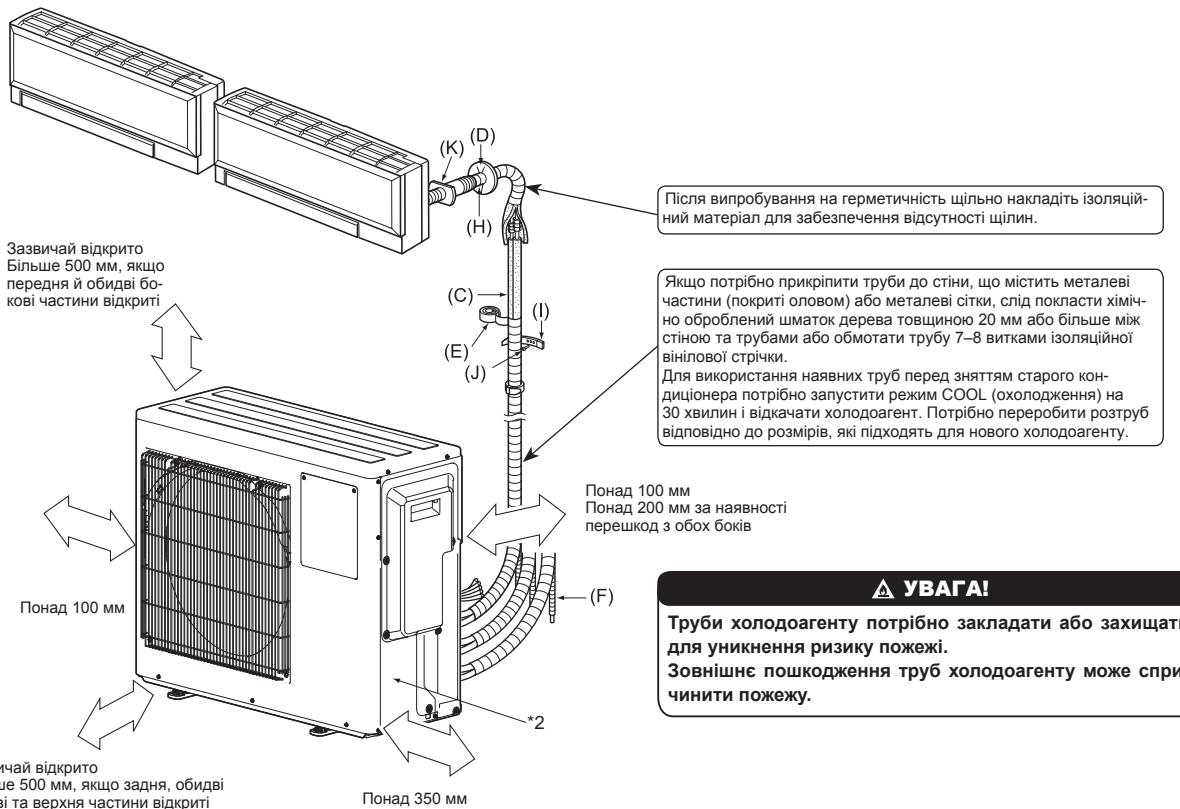

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Перед монтажем перевірте наявність узказаних нижче деталей.

(1) Дренажне гніздо	1
(2) Дренажна кришка	2

ДЕТАЛІ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ НА МІСЦІ

(A) Шнур живлення*1	1
(B) З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока*1	1
(C) Подовжуvalна труба	1
(D) Кришка для отвору в стіні	1
(E) Стрічка для труб	1
Подовжуvalний дренажний шланг	
(F) (шланг із м'якого ПВХ із внутрішнім діаметром 15 мм або труба з жорсткого ПВХ VP16)	1
(G) Холодильне масло	Не- велика кількість
(H) Герметик	1
(I) Хомут для кріплення труб	2-7
(J) Кріпильний гвинт для (I)	2-7
(K) Гільза для проходу через стіну	1
(L) Шланг із м'якого ПВХ із внутрішнім діаметром 15 мм або труба з жорсткого ПВХ VP16 для дренажного гнізда (1)	1


Примітка.

*1 З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B) і шнур живлення (A) потрібно розташувати на відстані щонайменше 1 м від проводу ТВ-антені.

Кількість, указанна в таблиці ліворуч для пунктів від (B) до (K), є кількістю, яку необхідно використовувати для кожного внутрішнього блока.

UK

Монтаж зовнішнього блока

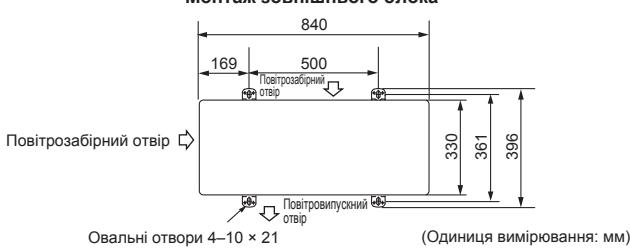

Блоки повинен встановлювати ліцензований підрядник відповідно до місцевих нормативних вимог.

UK-6

1-6. ДРЕНАЖНІ ТРУБИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

Виконуйте роботи на дренажних трубах, тільки коли дренаж відбувається з единого місця.

1) Виберіть один отвір для скидання рідини дренажу та встановіть дренажне гніздо (1) в отвір.

2) Закріпіть інші отвори дренажними кришками (2).

3) З'єднайте доступний на ринку м'який шланг із ПВХ (L), який має внутрішній діаметр 15 мм, із дренажним гніздом (1) і виконайте дренаж.

Примітка.

Блок потрібно встановлювати горизонтально.




Не використовуйте дренажне гніздо (1) та дренажні кришки (2) у регіонах із холодним кліматом. Замерзання дренажу може привести до зупинки вентилятора.

Під час нагрівання в зовнішньому блокі утворюється конденсат. Необхідно вибрати таке місце установки, де можна забезпечити запобігання намоканню зовнішнього блока та/чи землі від стічної води або пошкодженню внаслідок її замерзання.

2. МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

2-1. З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОВОДИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

- 1) Зніміть експлуатаційну панель.
- 2) Ослабте гвинт клеми та правильно під'єднайте з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B), протягши його від внутрішнього блока до клемної колодки. Зверніть увагу на правильність підключення проводів. Надійно прикріпіть провід до клемної колодки, щоб повністю сковати його стережень із зовнішнім зусиллям не передавалося до з'єднувальної секції клемної колодки.
- 3) Міцно затягніть гвинти клеми для запобігання їх послабленню. Після затягнення легко потягніть за проводи, щоб переконатися, що вони не рухаються.
- 4) Виконайте кроки 2) і 3) для кожного внутрішнього блока.
- 5) Під'єднайте шнур живлення (A).
- 6) Закріпіть з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B) і шнур живлення (A) за допомогою кабельних затискачів.
- 7) Надійно закрійте експлуатаційну панель. Переконайтесь, що всі дії, указані в розділі «3-3. З'ЄДНАННЯ ТРУБ» виконано.
 - Після підключення шнура живлення (A) і з'єднувального проводу для внутрішнього/зовнішнього блока (B) закріпіть і провід, і шнур за допомогою кабельних затискачів.

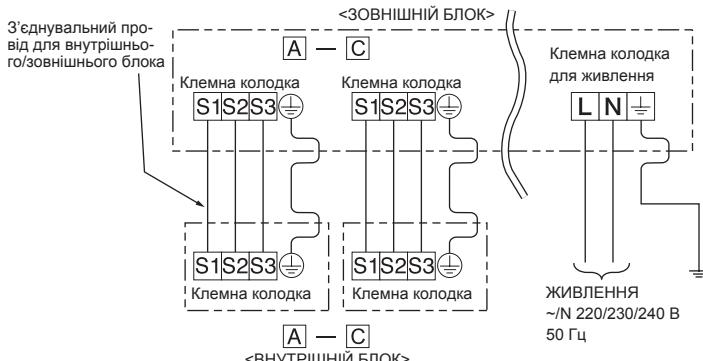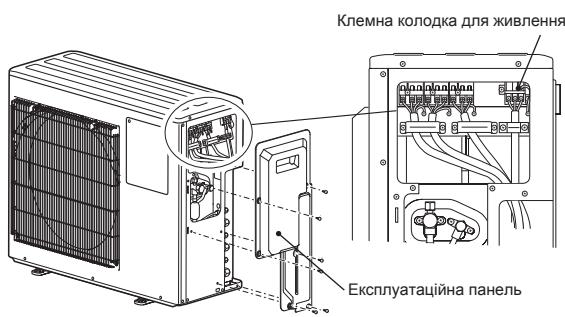

- Під час прикріплення шнура та/або проводу до клемної колодки потрібно переконатися, що кожен гвинт встановлено на відповідну клему.
- Дріт заземлення повинен бути трохи довшим за інші (понад 35 мм).
- Потрібно забезпечити додаткову довжину з'єднувальних проводів для обслуговування в майбутньому.

3. ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ТРУБ

3-1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ, У ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ХОЛОДОАГЕНТ R32

- Використовуйте синтетичну оливу, складноефіру оливу або алкілбензолову оливу (невелику кількість) як холодильну оливу для вальцованих частин.
- Використовуйте мідній фосфор C1220 для мідних і літих мідних безшових труб для з'єднання труб холодоагенту. Використовуйте труби холодоагенту товщиною, що зазначена в таблиці нижче. Переконайтесь, що внутрішні поверхні труб чисті та не містять жодних шкідливих забруднювачів, як-от сірчані сполуки, окисники, сміття або пил.

Під час спаювання труб завжди застосовуйте спаювання без окислення. Недотримання цієї вимоги призведе до пошкодження компресора.

⚠ УВАГА!

Під час установлення, переміщення або обслуговування кондиціонера використовуйте лише спеціальний холодоагент (R32) для наповнення труб холодоагенту. Не змішуйте його з іншими холодоагентами та не допускайте залишків повітря в трубопроводах.

У разі змішування холодоагенту з повітрям у трубопроводі холодоагенту може виникнути аномально високий тиск, що може привести до вибуху й інших небезпечних ситуацій.

Використання будь-якого іншого холодоагенту, крім призначеного для системи, приведе до механічної відмови, несправності системи або по-ломки блока. У найгіршому випадку це може створити серйозну загрозу небезпеки, пов'язану з виробом.

Розмір труби (мм)	ø6,35	ø9,52	ø12,7	ø15,88	ø19,05	ø22,2	ø25,4	ø28,58
Товщина (мм)	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

- Не використовуйте труби з меншою товщиною, ніж та, що вказана вище.
- Використовуйте труби 1/2 H або H, якщо діаметр становить 19,05 мм або більше.
- Для запобігання зайнанню обов'язково забезпечте відповідну вентиляцію. Крім того, необхідно вживати протипожежних заходів і переконатись у відсутності небезпечних або легкозаймистих об'єктів поблизу.

3-2. ВАЛЬЦЮВАННЯ

- Правильно розріжте мідну трубу труборізом (Fig. 1, 2).
- Повністю видаліть усі задирки на поперечному розрізі труби (Fig. 3).
 - Під час видалення задирок нахиліть мідну трубу вниз, щоб задирки не потрапили всередину трубки.
- Зніміть конусні гайки на внутрішньому та зовнішньому блоках, потім помістіть їх на трубі, з якої повністю видалені задирки (після вальцовування надіти гайки неможливо).
- Вальцовування (Fig. 4, 5). Розміри мідної труби повинні чітко відповідати тим, які зазначені в таблиці. Виберіть розмір A мм з таблиці відповідно до інструмента, який використовується.
- Перевірка:
 - Порівняйте готовий розтруб із Fig. 6.
 - Якщо розтруб неправильний, відріжте конічну частину та виконайте вальцовування повторно.

Діаметр трубы (мм)	Гайка (мм)	A (мм)		Крутний момент затягування	
		Інструмент для вальцовування із захватом для R32, R410A	Інструмент для вальцовування із захватом для R22	Н•м	кгс•см
ø6,35 (1/4")	17	0–0,5	1,0–1,5	13,7–17,7	140–180
ø9,52 (3/8")	22			34,3–41,2	350–420
ø12,7 (1/2")	26			49,0–56,4	500–575
ø15,88 (5/8")	29			73,5–78,4	750–800

3-3. З'ЄДНАННЯ ТРУБ


- Розмір під'єднаної труби залежить від моделей і потужності внутрішніх блоків.

Потужність внутрішнього блока		25 ~ 50
Внутрішній блок: серія M	Розмір труби для рідини	ø6,35
	Розмір труби для газу	ø9,52

- Вказівки щодо секції різьбового з'єднання з боку внутрішнього блока можна знайти в таблиці крутних моментів затягування, наведений вище. Затягувати потрібно за допомогою двох ключів. Надмірне затягування може привести до пошкодження конічної частини.
- Нанесіть тонкий шар холодильного масла (G) на конусні кінці труб і трубні з'єднання зовнішнього блока. Не потрібно наносити холодильне масло на різьбу гвинтів. Надмірний крутний момент затягування може привести до пошкодження гвинтів.
- Вирівняйте центр труби, що під'єднується до трубного з'єднання зовнішнього блока, а потім затягніть вручну конусну гайку на 3–4 оберті.
- Затягніть конусну гайку динамометричним ключем, як зазначено в таблиці.
 - Якщо затягнути конусну гайку занадто сильно, її можна пошкодити, і це приведе до витоку холодоагенту.
 - Труби необхідно обмотати ізоляційним матеріалом. Прямий контакт із непокритою трубою може привести до опіку або обмороження.


3-4. ІЗОЛЯЦІЯ І ОБМОТУВАННЯ СТРІЧКОЮ

- Закріпіть трубні з'єднання покріттям для труб.
- З боку зовнішнього блока обов'язково ізольуйте всі труби, а також клапани.
- Намотайте стрічку для труб (E), починаючи від входу зовнішнього блока.
 - Закріпіть кінець стрічки для труб (E) стрічкою з клейком речовиною.
 - Якщо труби потрібно прокласти над стелею, вбиральню або в місці з високою температурою та вологістю, необхідно намотати додатковий приданий ізоляційний матеріал для запобігання утворенню конденсату.

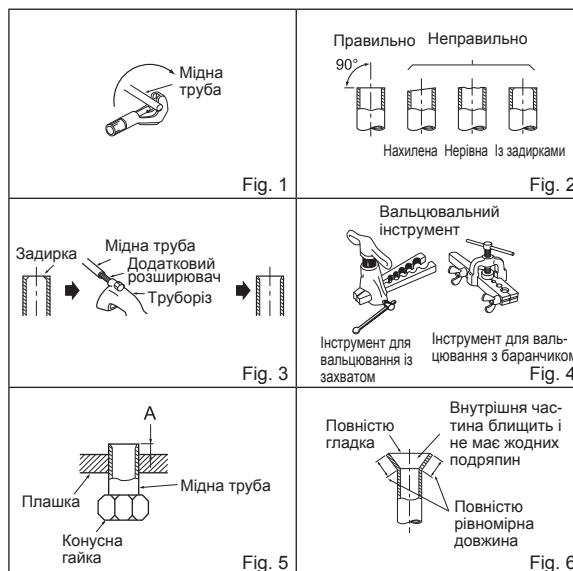

⚠ УВАГА!
У разі монтажу приладу потрібно надійно під'єднати труби холодо-агенту, перш ніж увімкнути компресор.

⚠ ОБЕРЕЖНО
Якщо деякі отвори не використовуються, переконайтесь, що відповідні гайки надійно затягнуті.



4. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ, ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ТЕСТОВИЙ ПРОГОН

4-1. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ Й ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

- Зніміть кришку сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока. (Спочатку запірні клапани повністю закриті та з кришками.)
- Під'єднайте клапан манометричного колектора й вакуумний насос до сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока.
- Запустіть вакуумний насос. (Продовжуйте створювати вакуум протягом щонайменше 15 хвилин.)
- Перевірте вакуум за допомогою клапана манометричного колектора, потім закріть цей клапан і зупиніть вакуумний насос.
- Залиште на одну-два хвилини. Переконайтесь, що стрілка клапана манометричного колектора залишається на тому ж місці. Перевірте, чи показує манометр тиск -0,101 МПа [Маном.] (-760 мм рт. ст.).
- Швидко зніміть клапан манометричного колектора з сервісного отвору запірного клапана.
- Повністю відкрийте всі запірні клапани на газовій трубі та трубі для рідини. Робота без повного відкриття знижує продуктивність і може спричинити проблеми.
- Див. пункт 1-2, та заправте вказаною кількістю холодаагентом в разі потреби. Рідким холодаагентом потрібно заправляти повільно.
- Затягніть кришку сервісного отвору для повернення до початкового стану.
- Випробування на герметичність.

△ УВАГА!

Для уникнення ризику пожежі перед відкриттям запірних клапанів потрібно переконатись у відсутності займистих матеріалів або ризику займання.

4-2. ЗАПРАВКА ГАЗОМ

Заправте прилад газом.

- Підключіть газовий балон до сервісного отвору запірного клапана.
- Виконайте продування повітря з труби (або шланга), що виходить з газового балона з холодаагентом.
- Додайте вказану кількість холодаагенту, при цьому кондиціонер повинен працювати в режимі охолодження.

Примітка.

у разі додавання холодаагенту дотримуйтесь вимог щодо його кількості, зазначених для циклу охолодження.

ОБЕРЕЖНО!

Під час заправки холодильної системи додатковим холодаагентом необхідно переконатися в тому, що він рідкий. Рекомендується заправляти систему рідким холодаагентом повільно, щоб уникнути блокування компресора. Для підтримання високого тиску в газовому балоні в холодну пору року зігрівайте газовий балон теплою водою (з температурою нижче 40 °C). Забороняється використовувати відкритий вогонь або пару.

4-3. ЗНЯТТЯ ПАНЕЛІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ





Налаштування перемикача DIP на зовнішній панелі керування можна змінити, не знімаючи передню панель.

Виконуйте кроки, описані нижче, щоб зняти панель технічного обслуговування і налаштувати перемикач DIP.

- Викрутіть гвинти, які фіксують панель технічного обслуговування.
- Зніміть панель технічного обслуговування і виконайте необхідні налаштування.
- Установіть панель технічного обслуговування.

Примітка.

переконайтесь в тому, що панель технічного обслуговування надійно зачіпленна. Незавершене установлення може стати причиною неправильної роботи.

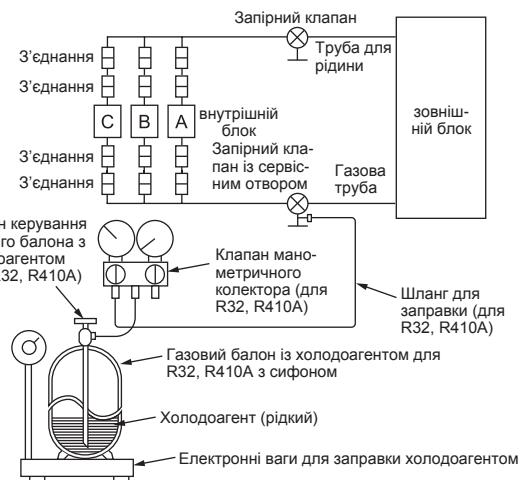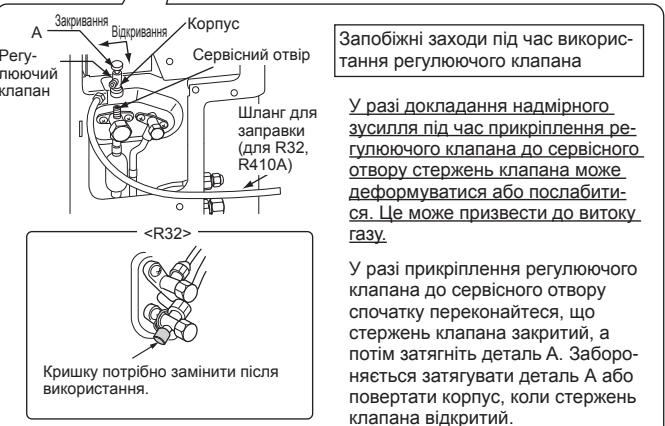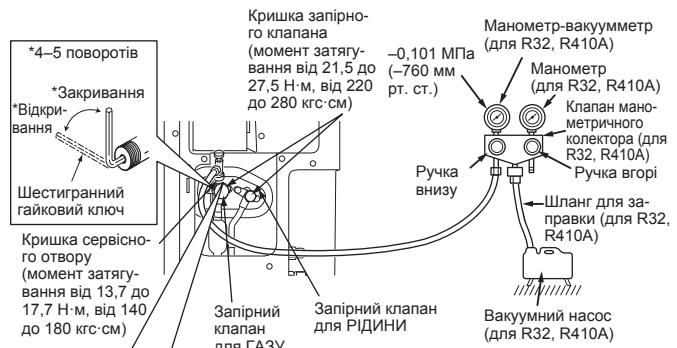


Панель технічного обслуговування

4-4. ФІКСУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА (ОХОЛОДЖЕННЯ, СУШІННЯ, ОБІГРІВ)

- Опис функції
Завдяки цій функції, якщо зафіксовано робочий режим COOL/DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ/СУШІННЯ) або HEAT (ОБІГРІВ), кондиціонер працює тільки в цьому режимі.
- * Для активації цієї функції потрібно змінити налаштування. Проінформуйте замовників про цю функцію та запитайте, чи бажають вони її використовувати.

[Як зафіксувати режим роботи]

- 1) Обов'язково вимкніть живлення кондиціонера від мережі перед початком.
- 2) Установіть перемикач 3 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «ON» (УВІМК), щоб увімкнути цю функцію.
- 3) Установіть перемикач 4 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «OFF» (ВІМК), щоб зафіксувати режим роботи COOL/DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ/СУШІННЯ). Щоб зафіксувати режим роботи HEAT (ОБІГРІВ), установіть цей перемикач у позицію «ON» (УВІМК).
- 4) Увімкніть живлення кондиціонера від мережі.

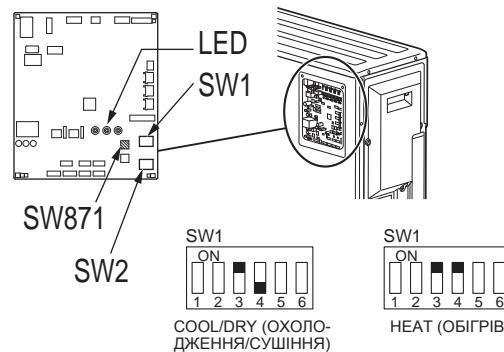


4-5. ЗНИЖЕННЯ ШУМУ РОБОТИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

- Опис функції
Завдяки цій функції робочий шум зовнішнього блока може бути знижено шляхом зменшення робочого навантаження на певний період. Наприклад, вночі, коли вибрано режим COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ). Проте слід пам'ятати, що під час активації цієї функції може знизитися ефективність системи охолодження або нагрівання.
- * Для активації цієї функції потрібно змінити налаштування. Проінформуйте замовників про цю функцію та запитайте, чи бажають вони її використовувати.

[Як зменшити шум під час роботи кондиціонера]

- 1) Обов'язково вимкніть живлення кондиціонера від мережі перед початком.
- 2) Установіть перемикач 5 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «ON» (УВІМК), щоб увімкнути цю функцію.
- 3) Увімкніть живлення кондиціонера від мережі.



Зниження шуму під час роботи кондиціонера

4-6. ТЕСТОВИЙ ПРОГІН

- Тестовий прогін внутрішніх блоків повинен проводитися окремо. Зверніться до посібника з установлення, що постачається разом із внутрішнім блоком, і переконайтесь, що всі блоки працюють належним чином.
- Якщо тестовий прогін виконується для всіх блоків одночасно, то можливі неправильні підключення труб холдоагенту з'єднувальних проводів внутрішнього або зовнішнього блока не можна виявити. Тому тестовий прогін слід виконувати поетапно.

Про захисний механізм перезапуску

Після зупинки компресора спрацьовує пристрій запобігання перезапуску, тому для захисту кондиціонера компресор не працюватиме протягом 3 хвилин.

Функція корекції електропроводки/труб

Для цього приладу передбачена функція корекції електропроводки/труб, яка виправляє комбінацію проводів і труб. Якщо існує ймовірність неправильної комбінації проводів і труб, а підтвердження комбінації утруднено, скористайтеся цією функцією для перевірки та виправлення комбінації за допомогою процедур, зазначених нижче.

Переконайтесь, що виконано таке:

- Блок підключений до джерела живлення.
- Запірні клапани відкриті.

Примітка.

Під час такої перевірки робота внутрішнього блока контролюється зовнішнім блоком. Під час такої перевірки внутрішній блок автоматично припиняє роботу. Це не свідчить про несправність.

Процедура

Натисніть на перемикач корекції труб/проводів (SW871) через 1 хвилину або більше після ввімкнення живлення.

- Корекція завершиться через 10–15 хвилин. Після закінчення корекції її результат буде показано за допомогою світлодіодного індикатора. Детальна інформація вказана в таблиці нижче.
- Для скидання цієї функції під час її роботи натисніть на перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз.
- Після закінчення корекції без помилок не натискайте перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз.

Якщо виводиться результат «Not completed» (Не завершено), натисніть перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз для скидання цієї функції. Потім підтвердьте комбінацію проводів і труб традиційним способом, вмикаючи внутрішні блоки по одному.

- Операція виконується за подачі електроживлення. Не торкайтесь друкованої плати й будь-яких інших деталей, крім перемикача. Це може привести до враження електричним струмом або опіків унаслідок контакту з гарячими частинами й деталями під напругою навколо перемикача. Контакт із деталями під напругою може привести до пошкодження друкованої плати.
- Для запобігання пошкодженню друкованої плати системи електронного керування обов'язково виконайте процедуру зняття електростатичного заряду перед увімкненням цієї функції.
- Ця функція не працює при температурі зовнішнього повітря 0 °C або нижче.

Світлодіодна індикація під час перевірки:

СВІТЛОДІОД 1 (червоний)	СВІТЛОДІОД 2 (жовтий)	СВІТЛОДІОД 3 (зелений)
Горить	Горить	Блімає один раз

Результат роботи функції корекції труб/проводів

СВІТЛОДІОД 1 (червоний)	СВІТЛОДІОД 2 (жовтий)	СВІТЛОДІОД 3 (зелений)	Результат
Горить	Не горить	Горить	Завершено (проблему усунуто, все в порядку)
Блімає один раз	Блімає один раз	Блімає один раз	Не завершено (збій під час перевірки)
Інші види індикації			Див. інструкцію «ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ У ВИПАДКУ БЛИМАННЯ ІНДИКАТОРА», розміщену за верхньою панеллю.

4-7. ПОЯСНЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

- За допомогою ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ поясніть користувачу, як користуватися кондиціонером (використання пульта дистанційного керування, зняття повітряних фільтрів, зняття пульта дистанційного керування з відповідного тримача або розміщення його там, очищення, запобіжні заходи для роботи тощо).
- Порекомендуйте користувачу уважно прочитати ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

5. ВІДКАЧУВАННЯ

Перед переміщенням або утилізацією кондиціонера потрібно викачати холодаагент із системи відповідно до процедури, описаної нижче, для запобігання викиду холодаагенту в атмосферу.


- 1) Вимкніть вимикач.
- 2) Під'єднайте клапан манометричного колектора до сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока.
- 3) Повністю закройте запірний клапан з боку труби для рідини зовнішнього блока.
- 4) Увімкніть вимикач.
- 5) Увімкніть аварійну експлуатацію в режимі COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) на всіх внутрішніх блоках.
- 6) Повністю закройте запірний клапан на стороні газової труби зовнішнього блока, коли манометр покаже 0,05–0 МПа [Маном.] (прибл. 0,5–0 кгс/см²), і припиніть експлуатацію. (Ознайомиться зі способом припинення експлуатації можна в посібнику з установлення внутрішнього блока.)
* Якщо в систему кондиціонування повітря додано забагато холодаагенту, тиск може не знизитися до 0,05 МПа [Маном.] (прибл. 0,5 кгс/см²), або ж може спрацювати запобіжна функція через підвищення тиску в охолоджувальному контурі з високим тиском. У цьому разі за допомогою пристрою для збору холодаагенту видаліть весь холодаагент із системи, а потім повторно заправте систему необхідною кількістю холодаагенту після переміщення внутрішнього й зовнішнього блоків.
- 7) Вимкніть вимикач. Демонтуйте манометр і труби холодаагенту.

⚠ УВАГА!

У разі відкачування холодаагенту потрібно зупинити компресор, перш ніж від'єднувати труби холодаагенту.

У разі потрапляння в труби сторонньої речовини, наприклад повітря, може статися вибух компресора, що призведе до травмування.

Information of spec name plate

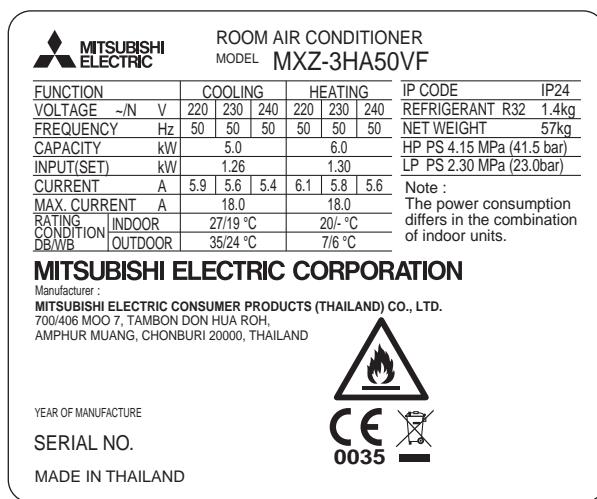

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DEKLARACIONA ZGODNOŠCI WE
CE-ERKLÆRING OM SAMVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁŠENÍ O SHODE
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
EB ATITIKties DEKLARACIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
700/406 Moo 7, Tambon Don Hua Roh, Amphur Muang, Chonburi 20000, Thailand

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντίλιξ θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριά βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under enevansar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanılan amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşagidakı husuları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
декларира на своя собствена отговорност, че климатизите и термопомпите, описаны по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
najnijszym oświadczona na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekkim przemysłowym:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa tätten yksinomaissella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäytöön ja kaupalliseen käytöön taroitettu ilmastointilaiteet ja lämpöpumput:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
týmto na svoju výlučnu zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:
alulrott kizárolagos felelőssége nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:
izjavljuje pod izključnu lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplofne črpalke, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkonstrukcijskih okoljih:
declară, prin prezența, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:
kinnitat káesolevaga oma ainuvastutusel, et alpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kerrotööstuskeskkondades:
ar ſo, vienpersoniſki uzņemoties atbildību, pažīro, ka tālāk aprakſītu gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglā rūpniecības telpās.
šiuo vien tik save atsakomybe pareišķia, kad toliau apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurbiasi skirti naudoti gvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:
ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošću da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i topolne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lalom industrijom:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за те, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче й призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

MITSUBISHI ELECTRIC, MXZ-3HA50VF

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σεριαλός του αριθμούς βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número da série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemerk: Seriennummeret står på produktens fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numerasi ürünnün isim plakasında yer alır.
Забележка: Серийнят му номер е на табелката на продукта.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet.

Directives	Direttive	Direktifler	Směrnice	Direktiivid	Директивы
Richtlinien	Ödryliecs	Директиви	Smernice	Direktivas	Директиви
Directives	Directivas	Dyrektwy	Irányelvez	Direktvyos	
Richtlijnen	Direktiver	Direktiver	Direktive	Direktive	
Directivas	Direktiv	Direktiivit	Directive	Direktive	

2014/35/EU: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012
2011/65/EU: RoHS Directive
2014/68/EU: Pressure Equipment Directive

Issued:
THAILAND

1 Nov. 2018

Akira HIDAKA
Manager, Quality Assurance Department

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

VG79A985W01