

# Split-type Air-Conditioner

MXZ-6F122VF

ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ

Українська

**ЗМІСТ**

1. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ .....	1
2. МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА .....	7
3. ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ТРУБ .....	8
4. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ, ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ТЕСТОВИЙ ПРОГОН.....	9
5. ВІДКАЧУВАННЯ .....	11

**Необхідні інструменти для монтажу**

Викрутка Phillips	Вальцювальний інструмент для R32, R410A
Рівень	Манометричний колектор для R32, R410A
Рулетка	Вакуумний насос для R32, R410A
Канцелярський ніж або ножиці	Шланг для заправки для R32, R410A
Динамометричний ключ	Труборіз із розширювачем
Гайковий (або розсувний) ключ	Шестигранний гайковий ключ на 4 мм

**1. ПЕРЕД МОНТАЖЕМ**

**ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ БЛОКАХ**

	<b>УВАГА!</b> (небезпека займання)	У цьому пристрої використовується займистий холодоагент. У разі витoku холодоагенту та його контакту з вогнем або джерелом тепла утворюється шкідливий газ і виникає небезпека займання.
		Уважно прочитайте ці ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ перед початком використання кондиціонера.
		Персонал обслуговування зобов'язаний уважно прочитати ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ та ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ перед початком робіт.
		Додаткову інформацію можна знайти в ІНСТРУКЦІЯХ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПОСІБНИКУ З УСТАНОВЛЕННЯ та подібних документах.

**1-1. ВКАЗІВКИ, ЯКИХ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ**

- Перед монтажем кондиціонера потрібно прочитати розділ ВКАЗІВКИ, ЯКИХ ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ.
- Обов'язково дотримуйтеся застережень і попереджень, оскільки вони містять інформацію, важливу для вашої безпеки.
- Після ознайомлення з цим посібником зберігайте його разом із документом, який містить ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, для використання в майбутньому.
- Обладнання відповідає вимогам ІЕС/EN 61000-3-12.

**▲ УВАГА!** (може призвести до смерті, тяжких травм тощо)

- **Не монтуйте блок самостійно (силами користувача).**  
Неправильний монтаж може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нанесення травм внаслідок падіння приладу або витоків води. Проконсультуйтеся з дилером, у якого ви придбали прилад, або з кваліфікованим спеціалістом з монтажу.
- **Під час монтажу потрібно чітко дотримуватися вказівок у посібник з установлення.**  
Неправильний монтаж може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом, нанесення травм внаслідок падіння приладу або витоків води.
- **Виконуючи монтаж приладу, заради безпеки користуйтеся належними захисними засобами й інструментами.**  
Невиконання цих вимог може призвести до нанесення травм.
- **Прилад потрібно надійно встановлювати в місці, яке може витримати його вагу.**  
Падіння приладу в разі його встановлення в місці, яке не може витримати вагу приладу, може призвести до нанесення травм.
- **Електромонтажні роботи дозволяється проводити тільки кваліфікованому досвідченому електрику відповідно до посібник з установлення. Потрібно використовувати окремий контур. До цього контуру не дозволяється під'єднувати інші електричні прилади.**  
Недостатня потужність ланцюга електроживлення або неправильно виконані електромонтажні роботи можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **Не допускається пошкодження дротів через надмірний тиск деталей або гвинтів.**  
Пошкодження дротів може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **У разі налаштування внутрішньої друкованої плати або виконання електромонтажних робіт потрібно відключити основне електроживлення.**  
Невиконання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом.
- **Для надійного під'єднання внутрішнього й зовнішнього блоків потрібно використовувати вказані проводи та міцно прикріплити їх до з'єднувальних секцій клемної колодки, щоб натяг проводів не впливав на секції.** Забороняється подовжувати проводи або використовувати проміжні з'єднання.  
Неправильне з'єднання та закріплення можуть призвести до пожежі.
- **Забороняється встановлювати прилад у місцях можливого витoku займистого газу.**  
Накопичення газу, який витік, поруч із приладом може призвести до вибуху.
- **Забороняється використовувати проміжні з'єднання шнура живлення або подовжувачі, а також під'єднувати кілька пристроїв до однієї розетки змінного струму.**  
Несправний контакт, пошкодження ізоляція, перевищення допустимого струму тощо можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **Для монтажних робіт потрібно використовувати надані або вказані деталі.**  
Використання несправних деталей може призвести до нанесення травм або витoku води внаслідок пожежі, ураження електричним струмом, падіння приладу тощо.
- **Перш ніж вставляти штепсель шнура живлення в розетку, потрібно переконавшись, що в розетці та на штепселі немає пилу, засмічення й незакріплених деталей. Переконайтеся, що штепсель шнура живлення повністю вставлений у розетку.**  
Пил, засмічення й незакріплені деталі на штепселі або в розетці можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Якщо виявлено незакріплені деталі штепселя, його потрібно замінити.
- **Надійно закріпіть кришку електричного обладнання на внутрішньому блоці та експлуатаційну панель на зовнішньому блоці.**  
Ненадійне закріплення кришки електричного обладнання на внутрішньому блоці та/або експлуатаційної панелі на зовнішньому блоці може призвести до пожежі або ураження електричним струмом через проникнення пилу, води тощо.
- **Під час монтажу, переміщення або техобслуговування приладу стежте, щоб в охолоджувальний контур не потрапила речовина, яка відрізняється від зазначеного холодоагенту (R32).**  
Присутність будь-якої чужорідної речовини, наприклад повітря, може призвести до аномального підвищення тиску, яке може спричинити вибух або травму. Використання будь-якого іншого холодоагенту, крім призначеного для системи, призведе до механічної відмови, несправності системи або поломки блоку. У найгіршому випадку це може створити серйозну загрозу безпеки, пов'язану з виробом.
- **Забороняється випускати холодоагент в атмосферу. У разі витoku холодоагенту під час монтажу потрібно провітрити приміщення. Після завершення монтажу потрібно переконавшись у відсутності витoku холодоагенту.**  
У разі витoku холодоагенту та його контакту з вогнем або джерелом тепла, наприклад із тепловентилятором, керосинкою або кухонною плитою, утворюється шкідливий газ. Необхідно забезпечити вентиляцію відповідно до стандарту EN 378-1.
- **Після завершення монтажу потрібно переконавшись у відсутності витoku холодоагенту.**  
У разі витoku газу холодоагенту в приміщенні та його подальшого контакту з вогнем або тепловентилятором, обігрівачем приміщень, піччю тощо відбувається виділення шкідливих для здоров'я речовин.
- **Для монтажу потрібно використовувати належні інструменти й матеріали для труб.**  
Тиск холодоагенту R32 в 1,6 рази більше за тиск R22. Використання не належних інструментів і матеріалів, а також неправильний монтаж може призвести до розриву труб або нанесення травм.
- **У разі відкачування холодоагенту потрібно зупинити компресор, перш ніж від'єднувати труби холодоагенту.**  
У разі від'єднання труб холодоагенту, коли компресор працює, а запірний клапан відкритий, може відбутися втягнення повітря та аномальне зростання тиску в контурі охолодження. Це може призвести до розриву труб або нанесення травм.
- **У разі монтажу приладу потрібно спочатку надійно під'єднати труби холодоагенту, а потім увімкнути компресор.**  
Якщо запустити компресор до під'єднання труб холодоагенту, коли запірний клапан відкритий, може відбутися втягнення повітря та аномальне зростання тиску в контурі охолодження. Це може призвести до розриву труб або нанесення травм.
- **Затягніть конусну гайку динамометричним ключем, як зазначено в цьому посібнику.**  
У разі занадто сильного затягнення конусна гайка може розірватися через тривалий період і призвести до витoku холодоагенту.
- **Монтаж приладу потрібно здійснювати відповідно до державних правил улаштування електроустановок.**
- **Забезпечте правильне заземлення приладу.**  
Забороняється приєднувати дрiт заземлення до газових і водопровідних труб, громовідводів чи дротів телефонного заземлення. Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом.
- **Обов'язково встановіть вимикач із захистом від витоків на землю.**  
Якщо вимикач із захистом від витоків не буде встановлено, це може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- **У разі використання газового пальника або іншого обладнання з полум'ям потрібно повністю випустити холодоагент із кондиціонера та забезпечити вентиляцію приміщення.**  
У разі витoku холодоагенту та його контакту з вогнем або джерелом тепла утворюється шкідливий газ і виникає небезпека займання.
- **Не використовуйте засоби для прискорення розморожування або очищення, якщо їх не рекомендовано виробником.**
- **Пристрій слід зберігати в приміщенні без безперервно працюючих джерел займання (наприклад, відкритого полум'я, працюючого газового приладу або електричного обігрівача).**
- **Не проколюйте пристрій і не спалюйте його.**
- **Пам'ятайте, що холодоагенти можуть не мати запаху.**
- **Потрібно забезпечити захист труб від фізичних пошкоджень.**
- **Необхідно звести до мінімуму роботи з монтажу труб.**
- **Необхідно дотримуватися державних нормативних документів щодо використання газу.**
- **Потрібно уникати загородження будь-яких необхідних вентиляційних отворів.**
- **Не використовуйте легкоплавкі припої для спаювання труб холодоагенту.**
- **Обслуговування потрібно проводити тільки відповідно до рекомендацій виробника.**
- **Не модифікуйте блок. Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування або витoku води.**
- **Під час відкривання або закривання клапана за температури, нижчої за температуру замерзання, холодоагент може вихлюпнутися із зазору між штоком і корпусом клапана, що призведе до травм.**

У цьому посібнику описано встановлення лише зовнішнього блока.  
Для встановлення внутрішнього блока див. посібник з установлення внутрішнього блока.

**⚠ ОБЕРЕЖНО** (у певному середовищі в разі неправильної експлуатації може призвести до тяжких травм)

- Залежно від місця монтажу потрібно встановити вимикач із захистом від витоків на землю.  
Якщо вимикач із захистом від витоків на землю не встановлено, існує ризик ураження електричним струмом.
- Під час підведення дренажних та інших труб потрібно чітко дотримуватися вказівок посібник з установлення.  
У разі неправильного підведення дренажних та інших труб вода може витікати з приладу та призвести до намокання й пошкодження побутових речей.
- Забороняється торкатися повітрязабірного отвору або алюмінієвих пластин зовнішнього блока.  
Це може призвести до травм.

- Забороняється встановлювати зовнішній блок у місцях проживання дрібних тварин.  
Проникнення дрібних тварин всередину блока та їх контакт з електричними деталями може спричинити несправність, виділення диму або пожежу. Користувачу також рекомендується підтримувати чистоту поблизу блока.
- Не користуйтеся кондиціонером під час будівельних і оздоблювальних робіт всередині приміщення, а також під час воєнних підлог.  
Після таких робіт добре провітрити приміщення, перш ніж вмикати кондиціонер. В протилежному разі леткі елементи можуть налипнути всередині кондиціонера, що призведе до витікання або розбризкування води.

## 1-2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Живлення *1			Характеристики проводів *2		Різниця значень довжини й висоти труб *3, *4, *5, *6, *7, *8, *9			Рівень зовнішнього шуму	
	Номинальна напруга	Частота	Номинал вимикача	Живлення	З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока	Макс. довжина труби для внутрішнього або мультисистемного блока	Макс. різниця значень висоти	Макс. кількість вигинів для внутрішнього або мультисистемного блока	Охолодження	Обігрів
MXZ-6F122VF	220-230-240 В	50 Гц	32 А	3-жильний 4,0 мм <sup>2</sup>	4-жильний 1,0 / 1,5 мм <sup>2</sup>	25 м / 80 м	15 м	25 / 80	55 дБ (А)	57 дБ (А)

Модель	Максимальний об'єм заправки холодоагентом	Об'єм холодоагенту, що заправляється на заводі-виробнику	Кількість внутрішніх блоків, які можна підключити
MXZ-6F122VF	2,4 кг	2,4 кг	1 ~ 6 *10

- \*1 Підключіть вимикач живлення з проміжком 3 мм або більше у відкритому стані для переривання фази потужності джерела. (Вимикач живлення, вимикаючи живлення, повинен переривати всі фази.)
- \*2 Використовуйте проводи, конструкція яких відповідає стандарту 60245 IEC 57.  
Використовуйте з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока відповідно до характеристик, зазначених у посібнику з установлення внутрішнього блока.
- \*3 Забороняється використовувати труби з товщиною, меншою за вказану. Опір тиску буде недостатнім.
- \*4 Використовуйте мідну трубу або безшовну трубу з мідного сплаву.
- \*5 Будьте обережні, щоб не зламати або не зігнути занадто трубу під час згинання труб.
- \*6 Радіус згинання труби холодоагенту повинен бути 100 мм або більше.

- \*7 Ізоляційний матеріал: термостійкий пінопласт із відносною щільністю 0,045.
- \*8 Потрібно використовувати ізоляційний матеріал вказаної товщини. Надмірна товщина може призвести до неправильного монтажу внутрішнього блока, а недостатня — до утворення крапель роси.
- \*9 У таблиці з характеристиками трубопроводу не вказано мінімальну довжину комплекту труб. Однак внутрішні блоки, до яких підключено трубопровід завдовжки до 3 м, можуть періодично видавати шум під час стандартної роботи системи в дуже тихих приміщеннях. Пам'ятаєте цю важливу інформацію під час монтажу й розміщення внутрішнього блока в приміщенні, яке буде кондиціонуватись.
- \*10 Коли використовується внутрішній блок із продуктивністю нижче 25-го класу, необхідно підключити щонайменше 2 внутрішні блоки.

## 1-3. ВИБІР ДОДАТКОВИХ З'ЄДНАНЬ ДЛЯ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ

Якщо діаметр з'єднувальних труб не збігається з розміром отвору зовнішнього блока, використовуйте додаткові з'єднання для різних діаметрів відповідно до наступної таблиці.

(Одиниця вимірювання: мм (дюйм))

Розмір отвору зовнішнього блока		Додаткові з'єднання для різних діаметрів (розмір отвору зовнішнього блока → діаметр з'єднувальної труби)
MXZ-6F	Рідина або газ	6,35 (1/4) → 9,52 (3/8): PAC-493P1 9,52 (3/8) → 12,7 (1/2): MAC-A454JP-E 9,52 (3/8) → 15,88 (5/8): PAC-SG76RJ-E 12,7 (1/2) → 9,52 (3/8): MAC-A455JP-E 12,7 (1/2) → 15,88 (5/8): MAC-A456JP-E
БЛОК А	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	Інформацію про діаметр з'єднувальної труби внутрішнього блока можна знайти в посібнику з установлення внутрішнього блока.
БЛОК В-F	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	

## 1-4. ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- У місці, де блок не піддається дії сильного вітру.
- У місці де безперешкодний потік повітря без пилу.
- У місці, захищеному від дощу або прямих сонячних променів.
- У місці, де шум від роботи або гаряче повітря не заважатиме сусідам.
- У місці з надійною стіною або опорою для запобігання зростанню шуму та вібрації під час роботи.
- У місці, де відсутній ризик витоків горючого газу.
- Установлюючи блок, необхідно закріпити його ніжки.
- На відстані щонайменше 3 м від ТБ- або радіоантен. Робота кондиціонера може перешкоджати роботі радіоприймача або телевізора в районах зі слабким сигналом. Можливо, для такого радіо- або ТБ-приймача знадобиться підсилювач.
- Блок потрібно встановлювати горизонтально.
- Блок необхідно встановлювати в місці, де він не буде піддаватися дії снігопаду або хуртовини. У районах із сильними снігопадами потрібно встановити навіс, підставку та/або роздільні перегородки.

### Примітка.

Для зовнішнього блока рекомендується встановити компенсаційну трубку петлю для зменшення поширення вібрації.


### Примітка.

- При роботі кондиціонера в умовах низької температури зовнішнього повітря потрібно дотримуватись інструкцій, зазначених далі.
- Забороняється встановлювати зовнішній блок у місцях, де його сторона забору/випуску повітря може піддаватися прямій дії вітру.
  - Для запобігання дії вітру зовнішній блок потрібно встановлювати так, щоб його сторона забору повітря була спрямована на стіну.
  - Для запобігання дії вітру рекомендується встановити перегородку на стороні випуску повітря зовнішнього блока.
- Не рекомендується встановлювати кондиціонер у місцях, де можливе виникнення проблем із ним.
- У місцях можливого витоків займистого газу.
  - У місцях, де багато машинного масла.
  - У місцях, де розбризане масло, або на ділянці з масляним димом (наприклад, у місцях приготування їжі та на фабриках, де пластик може змінити свої властивості або пошкодитися).
  - У місцях, де багато солі, наприклад на морському узбережжі.
  - У місцях утворення сульфідного газу (наприклад, поряд із гарячим природним джерелом).
  - У місцях, де знаходиться обладнання, яке випромінює високі частоти, або обладнання бездротового зв'язку.
  - У місцях значних викидів летких органічних сполук (зокрема, сполук ефіру фталевої кислоти, формальдегіду тощо), які можуть спричинити хімічне розтріскування.
  - Пристрій слід зберігати так, щоб запобігти механічним пошкодженням.

# НЕОБХІДНИЙ ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР НАВКОЛО ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА


## 1. Перешкоди зверху

Якщо спереду та з боків блока простір вільний, то під час встановлення допускається наявність перешкод над блоком у разі, якщо дотримуватися відстані, показаної на рисунку.




## 2. Передня (видувна) частина відкрита

За дотримання відстані, як показано на рисунку, під час встановлення допускається наявність перешкод позаду і з боків блока. (Над блоком немає перешкод.)

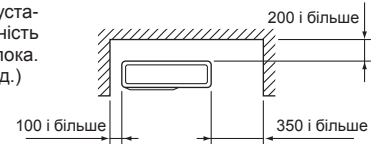


## 3. Перешкоди тільки спереду (обдування)

Якщо спереду блока є перешкода, як показано на рисунку, то над блоком, позаду і з боків блока потрібно забезпечити вільний простір.




## 4. Перешкоди спереду та позаду

Блок можна експлуатувати, приєднавши до нього додаткову напрямну для видування назовні (PAC-SH96SG-E), але сторони та верхня частина блока при цьому мають бути відкритими.

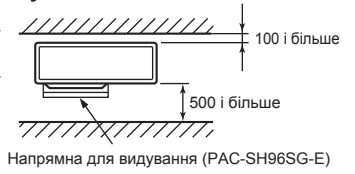


## 5. Перешкоди спереду, позаду і з боків

- У разі встановлення приладу на ділянку, закриту з усіх боків, наприклад на веранду, обов'язково залиште вільним достатній простір, як показано нижче.
- В іншому разі може погіршитись ефективність кондиціонування та зрости енергоспоживання.
- За недостатнього повітряного потоку або ймовірності виконання короткого циклу встановіть напрямну на виході та переконайтеся, що за приладом є достатньо вільного простору.
- У разі встановлення двох або більше блоків не встановлюйте їх один за одним або навпроти один одного.

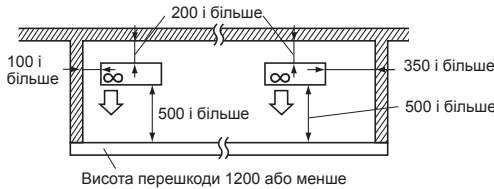

## 6. Місце для обслуговування


Потрібно забезпечити простір для ремонту й обслуговування, як показано на рисунку.

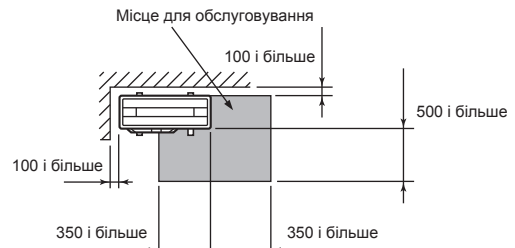

(Одиниця вимірювання: мм)

- R32 важчий за повітря та інші холодоагенти, тому має тенденцію накопичуватися біля основи (поруч із підлогою). Якщо R32 накопичується навколо основи, то він може досягати легкозаймистої концентрації в невеликому приміщенні. Щоб уникнути займання, необхідно подбати про безпеку робочого середовища, забезпечивши відповідну вентиляцію. Якщо витік холодоагенту стався в закритому приміщенні або в приміщенні з недостатньою вентиляцією, необхідно утриматися від використання джерел вогню до забезпечення належної вентиляції робочого середовища.
- З'єднання труби холодоагенту має бути доступним для технічного обслуговування.
- Встановлюйте зовнішні блоки в місцях, де принаймні одна з чотирьох сторін відкрита, або в досить великому просторі без перешкод.

uk

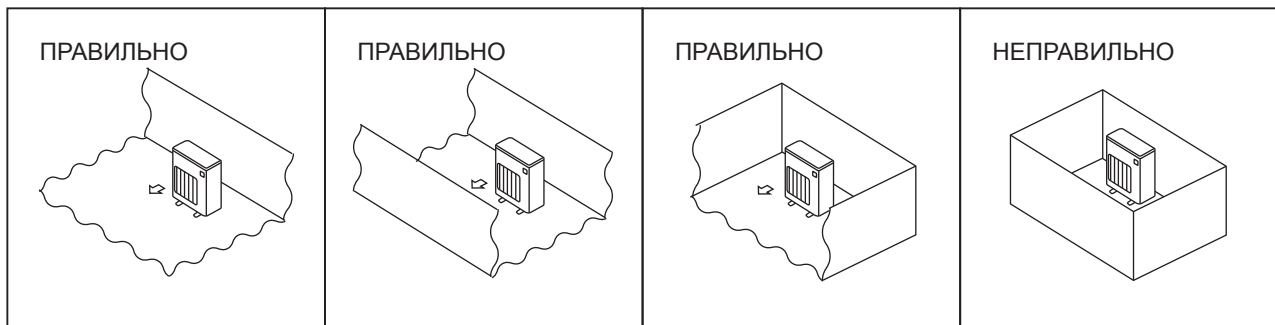

### 1-4-1. Мінімальна площа встановлення для зовнішніх блоків


Якщо блок все ж встановлюється в просторі, де всі чотири сторони заблоковані, або є перешкоди, необхідно виконати вимоги одного з пунктів (А, В або С).

**Примітка.** ці контрзаходи призначені для забезпечення безпеки, а не дотримання специфікації.



А) Забезпечте достатньо простору для встановлення (мінімальна площа для встановлення — Amin).

Установлюйте блок у місці з площею, яка дорівнює Amin або більше. Кількість холодоагенту має бути М (обсяг холодоагенту, що заправляється на заводі-виробнику + обсяг холодоагенту, що заправляється на місці встановлення).

М [кг]	Amin [м²]
1,0	12
1,5	17
2,0	23
2,5	28
3,0	34
3,5	39
4,0	45
4,5	50
5,0	56
5,5	62
6,0	67
6,5	73
7,0	78
7,5	84

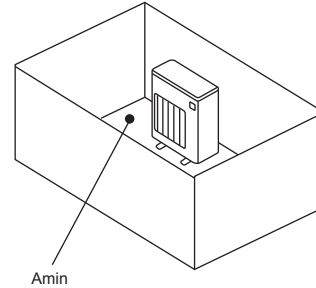

В) Установлюйте блок у просторі, де висота перешкоди ≤ 0,125 [м].

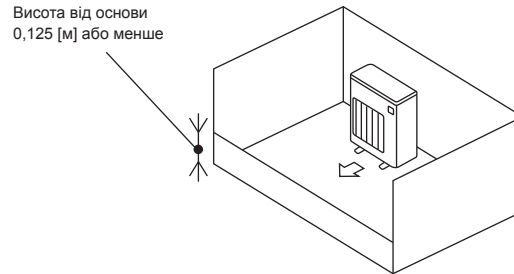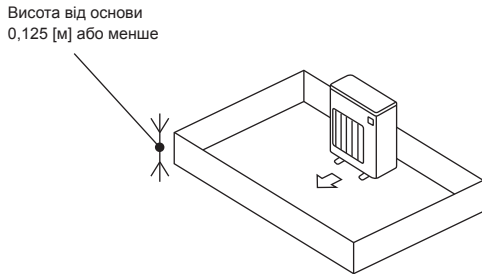


С) Створіть відповідну відкриту зону для вентиляції.

Переконайтеся, що ширина відкритої області становить 0,9 [м] або більше, а висота — 0,15 [м] або більше.

Однак висота від основи простору для установки до нижнього краю відкритої області повинна становити 0,125 [м] або менше.

Відкрита площа повинна становити 75 % або більше.

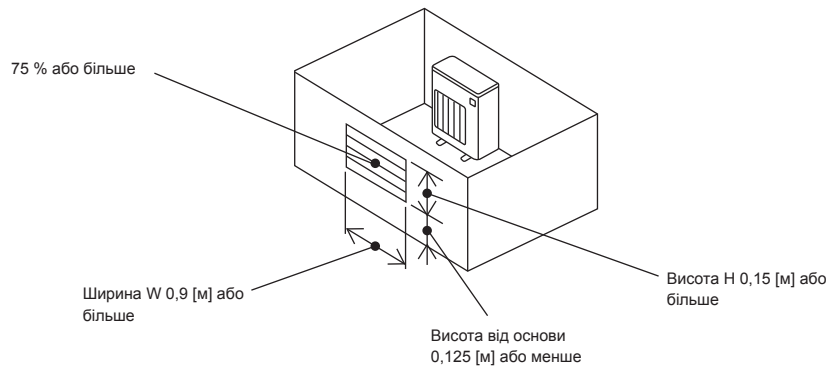

## 1-4-2. Мінімальна площа установлення для внутрішніх блоків

Установлюйте блок у місці з площею, яка дорівнює  $A_{min}$  або більше. Кількість холодоагенту має бути  $M$  (обсяг холодоагенту, що заправляється на заводі-виробнику + обсяг холодоагенту, що заправляється на місці установлення).

Установлюйте внутрішній блок так, щоб висота від підлоги до нижньої частини внутрішнього блока дорівнювала  $h_0$ .


Для блоків, установлених на стіні, висота має становити 1,8 м або більше, для підвішених на стелі й прихованих у стелі блоків — 2,2 м або більше.

Під час монтажу на підлозі дивіться посібник з установлення внутрішнього блока.


Існують обмеження висоти установки для кожної моделі, тому прочитайте посібник з установлення для вашого блока.

Для закріплених на стіні, підвішених на стелі, касетних та прихованих блоків


M [кг]	$A_{min}$ [м²]
1,0	3
1,5	4,5
2,0	6
2,5	7,5
3,0	9
3,5	12
4,0	15,5
4,5	20
5,0	24
5,5	29
6,0	35
6,5	41
7,0	47
7,5	54

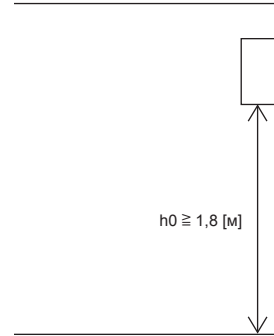


Блок, установлений на стіні

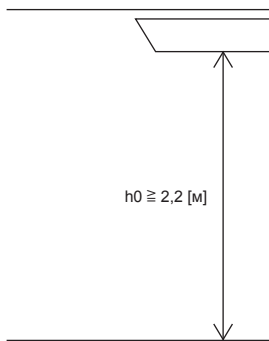

Блок, підвішений на стелі

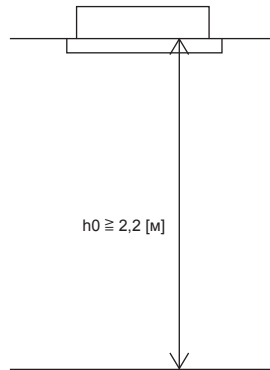


Касетний блок

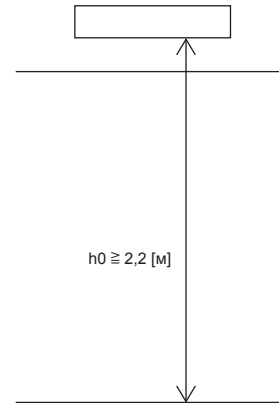


Блок, прихований у стелі

## 1-5. МОНТАЖНА СХЕМА

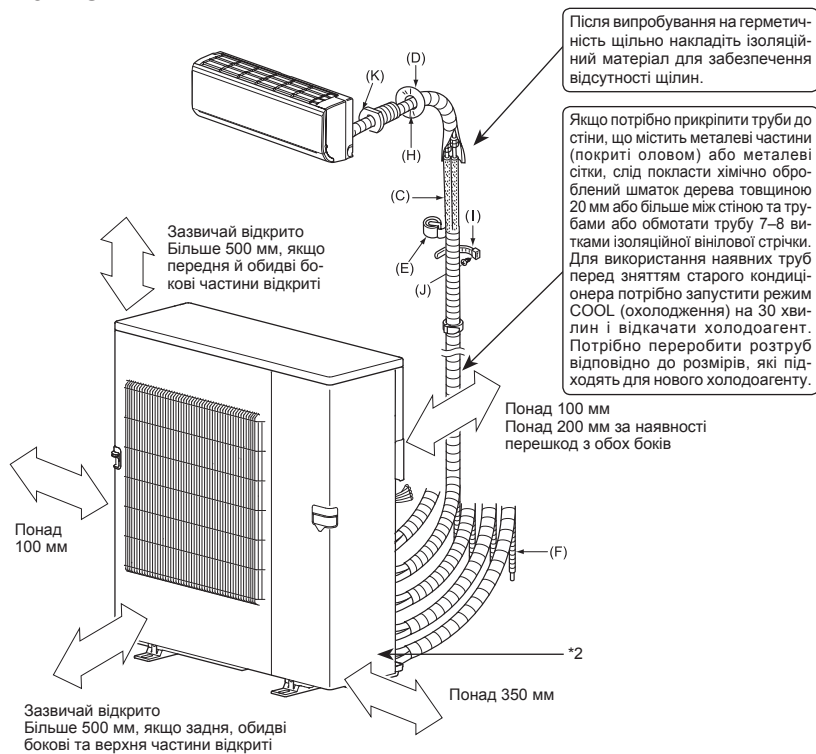

\*2 Рік та місяць виготовлення вказано на заводській табличці.

Блоки повинен встановлювати ліцензований підрядник відповідно до місцевих нормативних вимог.

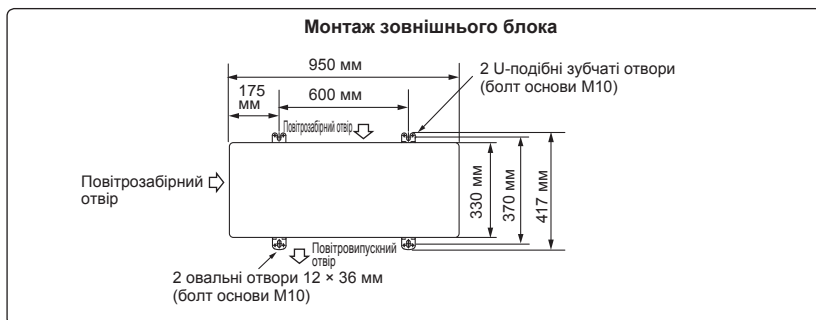

## 1-6. ДРЕНАЖНІ ТРУБИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

- 1) Виконуйте роботи на дренажному трубопроводі, лише коли дренаж працює з одного місця.
- 2) Дренажний трубопровід потрібно прокласти перед підключенням внутрішніх і зовнішніх труб.
- 3) Під'єднайте дренажне гніздо до одного з кількох дренажних отворів. Закріпіть дренажне гніздо в дренажному отворі основи за допомогою засувок, щоб воно не рухалось.
- 4) Підключіть м'який шланг із ПВХ із внутрішнім діаметром 15 мм, як показано на рисунку.
- 5) Потрібно забезпечити нахил дренажного трубопроводу донизу, щоб вода легко зливалася.
- 6) Намастіть дренажні заглушки клеєм (готується на місці) і вставте в усі інші непотрібні отвори.

### Примітка.

Наносьте клей (готується на місці) надійно, оскільки він діятиме як ущільнення, щоб запобігти витоків води. Використовуйте клей для гуми й металу.

### Увага!

У дні зовнішнього блока передбачено кілька дренажних отворів, щоб полегшити процес дренажу. Дренажне гніздо дає змогу зачинити непотрібні отвори та забезпечити централізацію процесу дренажу під час використання дренажної труби в місці монтажу. Не використовуйте дренажне гніздо в регіонах із холодним кліматом. Дренажна труба може замерзнути.

## ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Перед монтажем перевірте наявність указаних нижче деталей.

(1) Дренажне гніздо	1
(2) Дренажна кришка	5

## ДЕТАЛІ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ НА МІСЦІ

(A) Шнур живлення*1	1
(B) З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока*1	1
(C) Подовжувальна труба	1
(D) Кришка для отвору в стіні	1
(E) Стрічка для труб	1
(F) Подовжувальний дренажний шланг (шланг із м'якого ПВХ із внутрішнім діаметром 15 мм або труба з жорсткого ПВХ VP16)	1
(G) Холодильне масло	Невелика кількість
(H) Герметик	1
(I) Хомут для кріплення труб	2-7
(J) Кріпильний гвинт для (I)	2-7
(K) Гільза для проходу через стіну	1
(L) Шланг із м'якого ПВХ із внутрішнім діаметром 15 мм або труба з жорсткого ПВХ VP16 для дренажного гнізда (1)	1


### Примітка.

\*1 З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B) і шнур живлення (A) потрібно розташувати на відстані щонайменше 1 м від проводу ТБ-антени.

Кількість, вказана в попередній таблиці для пунктів від (B) до (K), є кількістю, яку необхідно використовувати для кожного внутрішнього блока.

## УВАГА!



Труби холодоагенту потрібно закладати або захищати для уникнення ризику пожежі. Зовнішнє пошкодження труб холодоагенту може спричинити пожежу.

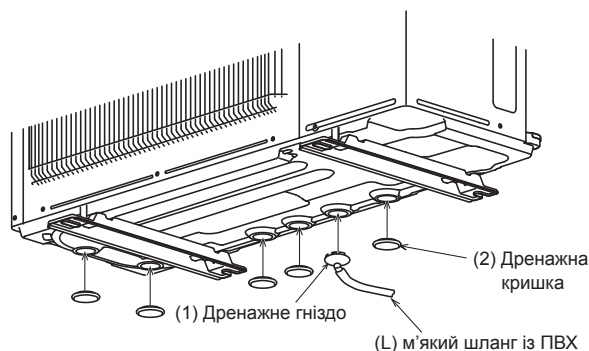

## 2. МОНТАЖ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

### 2-1. МОНТАЖ БЛОКА

- Під час монтажу обов'язково закріпіть опори блока болтами.
- Надійно монтуйте блок, щоб він не впав під час землетрусу або поривів вітру.
- Монтаж на бетонному фундаменті показано на рисунку праворуч.
- Не використовуйте дренажне гніздо й дренажні заглушки в регіонах із холодним кліматом. Замерзання дренажу може призвести до зупинки вентилятора.
- Під час відкриття упаковки зніміть плівку з панелі. (НЕ знімайте ЕТИКЕТКИ з панелі.)

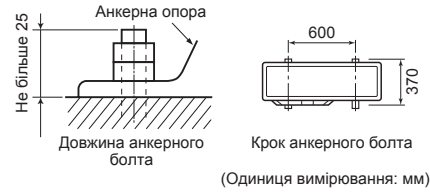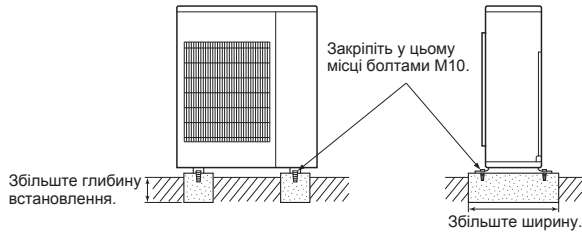


### 2-2. З'ЄДНУВАЛЬНІ ПРОВІДИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

- 1) Зніміть експлуатаційну панель.
- 2) Ослабте гвинт клеми та правильно під'єднайте з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B), протягнувши його від внутрішнього блока до клемної колодки. Зверніть увагу на правильність підключення проводів. Надійно прикріпіть провід до клемної колодки, щоб повністю схвати його стержень і щоб зовнішнє зусилля не передавалося до з'єднувальної секції клемної колодки.
- 3) Міцно затягніть гвинти клеми для запобігання їх послабленню. Після затягнення легко потягніть за проводи, щоб переконатися, що вони не рухаються.
- 4) Виконайте кроки 2) і 3) для кожного внутрішнього блока.
- 5) Під'єднайте шнур живлення (A).
- 6) Закріпіть з'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока (B) і шнур живлення (A) за допомогою кабельних затискачів.
- 7) Надійно закрийте експлуатаційну панель. Переконайтеся, що всі дії, указані в розділі «3-3. З'ЄДНАННЯ ТРУБ» виконано.
  - Після підключення шнура живлення (A) і з'єднувального проводу для внутрішнього/зовнішнього блока (B) закріпіть і провід, і шнур за допомогою кабельних затискачів.


#### Примітка.

- Якщо зняти ручку, буде простіше прокласти проводку.
- Не забудьте встановити ручку на місце.


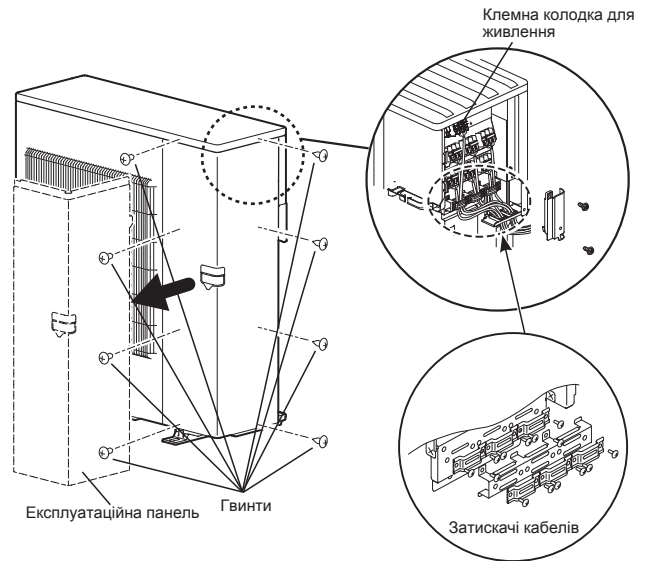


#### Порядок підключення

- Підключіть клемну колодку в зазначеному нижче порядку. A→B→C→D→E→F→P

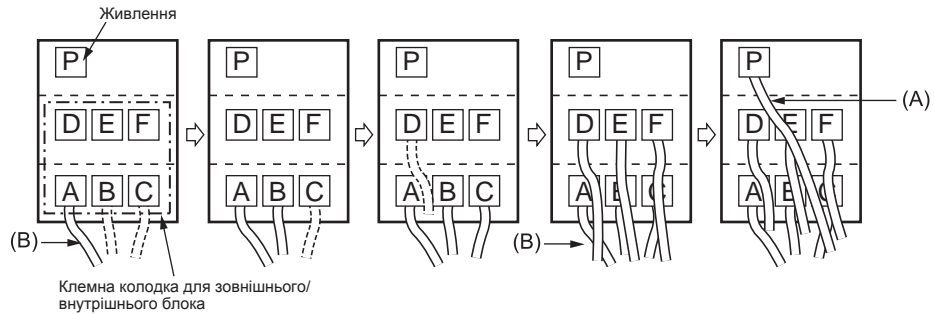

#### З'єднувальний провід для внутрішнього/зовнішнього блока

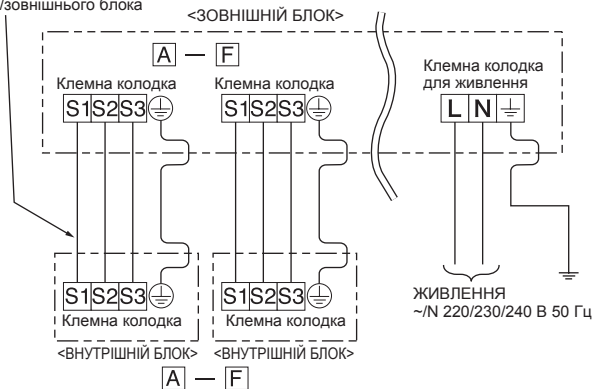

- Під час прикріплення шнура та/або проводу до клемної колодки потрібно переконатися, що кожен гвинт встановлено на відповідну клему.
- Дріт заземлення повинен бути трохи довшим за інші (понад 35 мм).
- Потрібно забезпечити додаткову довжину з'єднувальних проводів для обслуговування в майбутньому.



### 3. ВАЛЬЦЮВАННЯ ТА З'ЄДНАННЯ ТРУБ

#### 3-1. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ, У ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ХОЛОДОАГЕНТ R32

- Використовуйте синтетичну оливу, складноефірну оливу або алкілбензолу оливу (невелику кількість) як холодильну оливу для вальцюваних частин.
  - Використовуйте мідний фосфор С1220 для мідних і литих мідних безшовних труб для з'єднання труб холодоагенту. Використовуйте труби холодоагенту товщиною, що зазначена в таблиці нижче. Переконайтеся, що внутрішні поверхні труб чисті та не містять жодних шкідливих забруднювачів, як-от сірчані сполуки, окисники, сміття або пил.
- Під час спаювання труб завжди застосовуйте спаювання без окислення. Недотримання цієї вимоги призведе до пошкодження компресора.

#### ⚠ УВАГА!

Під час установлення, переміщення або обслуговування кондиціонера використовуйте лише спеціальний холодоагент (R32) для наповнення труб холодоагенту. Не змішуйте його з іншими холодоагентами та не допускайте залишків повітря в трубопроводах.

У разі змішування холодоагенту з повітрям у трубопроводі холодоагенту може виникнути аномально високий тиск, що може призвести до вибуху й інших небезпечних ситуацій.


Використання будь-якого іншого холодоагенту, крім призначеного для системи, призведе до механічної відмови, несправності системи або помилки блока. У найгіршому випадку це може створити серйозну загрозу безпеки, пов'язану з виробом.

Розмір труби (мм)	Ø6,35	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88	Ø19,05	Ø22,2	Ø25,4	Ø28,58
Товщина (мм)	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

- Не використовуйте труби з меншою товщиною, ніж та, що вказана вище.
- Використовуйте труби 1/2 N або N, якщо діаметр становить 19,05 мм або більше.
- Для запобігання займанню обов'язково забезпечте відповідну вентиляцію. Крім того, необхідно вживати протипожежних заходів і переконатись у відсутності небезпечних або легкозаймистих об'єктів поблизу.

#### 3-2. ВАЛЬЦЮВАННЯ

- 1) Правильно розріжте мідну трубу труборізом (Fig. 1, 2).
- 2) Повністю видаліть усі задирки на поперечному розрізі труби (Fig. 3).
  - Під час видалення задирок нахиліть мідну трубку вниз, щоб задирки не потрапили всередину трубки.
- 3) Зніміть конусні гайки на внутрішньому та зовнішньому блоках, потім помістіть їх на трубі, з якої повністю видалені задирки (після вальцювання надіти гайки неможливо).
- 4) Вальцювання (Fig. 4, 5). Розміри мідної труби повинні чітко відповідати тим, які зазначені в таблиці. Виберіть розмір А мм з таблиці відповідно до інструмента, який використовується.
- 5) Перевірка.
  - Порівняйте готовий розтруб із Fig. 6.
  - Якщо розтруб неправильний, відріжте кінцеву частину та виконайте вальцювання повторно.

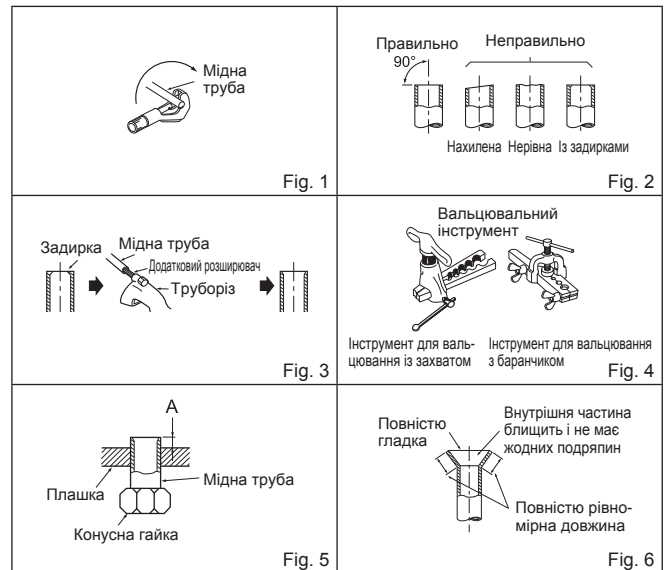

Діаметр труби (мм)	Гайка (мм)	А (мм)			Крутний момент затягування	
		Інструмент для вальцювання із захватом для R32, R410A	Інструмент для вальцювання із захватом для R22	Інструмент для вальцювання з баранчиком для R22	Н•м	кгс•см
Ø6,35 (1/4")	17	0-0,5	1,0-1,5	1,5-2,0	13,7-17,7	140-180
Ø9,52 (3/8")	22			34,3-41,2	350-420	
Ø12,7 (1/2")	26			49,0-56,4	500-575	
Ø15,88 (5/8")	29			73,5-78,4	750-800	

#### 3-3. З'ЄДНАННЯ ТРУБ

- Розмір під'єднаної труби залежить від моделей і потужності внутрішніх блоків.

Потужність внутрішнього блока	Розмір труби для рідини	15 ~ 25	35 ~ 42	50	60	71
		Внутрішній блок: серія M	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35
Внутрішній блок: серія S	Розмір труби для газу	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52 *1	Ø12,7	Ø12,7
	Розмір труби для рідини	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
Внутрішній блок: серія P	Розмір труби для газу	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88
	Розмір труби для рідини	-	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
	Розмір труби для газу	-	Ø12,7	Ø12,7	Ø15,88	Ø15,88

\*1 Якщо на внутрішньому блоці встановлено інше з'єднання, використовуйте з'єднувальну трубу.


- Вказівки щодо секції різьбового з'єднання з боку внутрішнього блока можна знайти в таблиці крутних моментів затягування, наведеній вище. Затягувати потрібно за допомогою двох ключів. Надмірне затягування може призвести до пошкодження кінцевої частини.

- 1) Нанесіть тонкий шар холодильного масла (G) на конусні кінці труб і труби з'єднання зовнішнього блока. Не потрібно наносити холодильне масло на різьбу гвинтів. Надмірний крутний момент затягування може призвести до пошкодження гвинтів.
- 2) Вирівняйте центр труби, що під'єднується до трубного з'єднання зовнішнього блока, а потім затягніть вручну конусну гайку на 3-4 оберти.
- 3) Затягніть конусну гайку динамометричним ключем, як зазначено в таблиці.
  - Якщо затягнути конусну гайку занадто сильно, її можна пошкодити, і це призведе до витіку холодоагенту.
  - Труби необхідно обмотати ізоляційним матеріалом. Прямий контакт із непокритою трубою може призвести до опіку або обмороження.

#### 3-4. ІЗОЛЯЦІЯ Й ОБМОТУВАННЯ СТРІЧКОЮ

- 1) Закрийте труби з'єднання покриттям для труб.
- 2) З боку зовнішнього блока обов'язково ізолюйте всі труби, а також клапани.
- 3) Намотайте стрічку для труб (E), починаючи від входу зовнішнього блока.
  - Закріпіть кінець стрічки для труб (E) стрічкою з клейкою речовиною.
  - Якщо труби потрібно прокласти над стелею, вбиральною або в місці з високою температурою та вологістю, необхідно намотати додатковий придбаний ізоляційний матеріал для запобігання утворенню конденсату.

**⚠ УВАГА!**  
У разі монтажу приладу потрібно надійно під'єднати труби холодоагенту, перш ніж увімкнути компресор.



**⚠ ОБЕРЕЖНО**  
Якщо деякі отвори не використовуються, переконайтеся, що відповідні гайки надійно затягнуті.

## 4. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ, ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ І ТЕСТОВИЙ ПРОГОН

### 4-1. ПРОЦЕДУРИ ПРОДУВКИ Й ВИПРОБУВАННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ



- 1) Зніміть кришку сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока. (Спочатку запірні клапани повністю закриті та з кришками.)
- 2) Під'єднайте клапан манометричного колектора й вакуумний насос до сервісного отвору запірного клапана з боку газової труби зовнішнього блока.
- 3) Запустіть вакуумний насос. (Продовжуйте створювати вакуум протягом щонайменше 15 хвилин.)
- 4) Перевірте вакуум за допомогою клапана манометричного колектора, потім закрийте цей клапан і зупиніть вакуумний насос.
- 5) Залиште на одну-дві хвилини. Переконайтеся, що стрілка клапана манометричного колектора залишається на тому ж місці. Перевірте, чи показує манометр тиск  $-0,101$  МПа [Маном.] ( $-760$  мм рт. ст.).
- 6) Швидко зніміть клапан манометричного колектора з сервісного отвору запірного клапана.
- 7) Повністю відкрийте всі запірні клапани на газовій трубі та трубі для рідини. Робота без повного відкриття знижує продуктивність і може спричинити проблеми.
- 8) Див. пункт 1-2. та заправте вказану кількістю холодоагенту в разі потреби. Рідким холодоагентом потрібно заправляти повільно.
- 9) Затягніть кришку сервісного отвору для повернення до початкового стану.
- 10) Випробування на герметичність.

#### ⚠ УВАГА!


Для уникнення ризику пожежі перед відкриттям запірних клапанів потрібно переконатись у відсутності займистих матеріалів або ризику займання.

#### ⚠ УВАГА!

Під час відкриття або закриття клапана за температури, нижчої за температуру замерзання, холодоагент може вихлюпнутись із зазору між штоком і корпусом клапана, що призведе до травм.

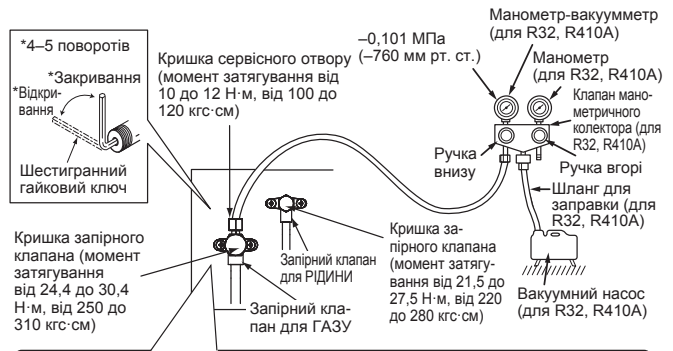

#### Запобіжні заходи під час використання регулюючого клапана

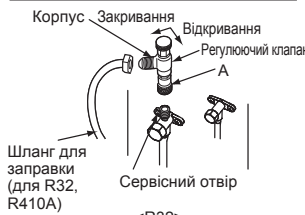

У разі докладання надмірного зусилля під час прикріплення регулюючого клапана до сервісного отвору стержень клапана може деформуватися або послабитися. Це може призвести до витoku газу.

У разі прикріплення регулюючого клапана до сервісного отвору спочатку переконайтеся, що стержень клапана закритий, а потім затягніть деталь А. Забороняється затягувати деталь А або повертати корпус, коли стержень клапана відкритий.



### 4-2. ЗАПРАВКА ГАЗОМ

Заправте прилад газом.


- 1) Підключіть газовий балон до сервісного отвору запірного клапана.
- 2) Виконайте продування повітря з труби (або шланга), що виходить з газового балона з холодоагентом.
- 3) Додайте вказану кількість холодоагенту, при цьому кондиціонер повинен працювати в режимі охолодження.

#### Примітка.

у разі додавання холодоагенту дотримуйтеся вимог щодо його кількості, зазначених для циклу охолодження.

#### ОБЕРЕЖНО!

Під час заправки холодильної системи додатковим холодоагентом необхідно переконатися в тому, що він рідкий. Рекомендується заправляти систему рідким холодоагентом повільно, щоб уникнути блокування компресора. Для підтримання високого тиску в газовому балоні в холодну пору року зігрівайте газовий балон теплою водою (з температурою нижче  $40^{\circ}\text{C}$ ). Забороняється використовувати відкритий вогонь або пару.

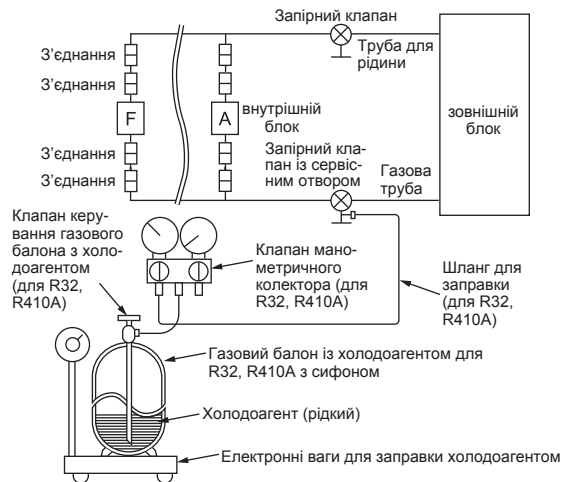

Обов'язково нанесіть незмивним чорнилом на призначену для цього етикетку / етикетку з технічними даними зазначену нижче інформацію.

- (1) Кількість попередньо заправленого холодоагенту – див. етикетку з технічними даними
- (2) Кількість холодоагенту, додатково заправленого на місці
- (3) Загальна кількість холодоагенту (1)+(2)
- (4) (5) (6) CO<sub>2</sub>-еквівалент

	I (кг)	II (t)
①	(1)	(4)
②	(2)	(5)
③	(3)	(6)

$(4) = (1) \times 675/1000$   
 $(5) = (2) \times 675/1000$   
 $(6) = (3) \times 675/1000$

\*1. Ця інформація ґрунтується на Регламенті (ЄС) № 517/2014.

\*2. Відповідно до 3-го видання Посібника Міжурядової комісії зі зміни клімату (IPCC) значення потенціалу глобального потепління (GWP) визначено як 550.

Містить інформацію про газ, що містить фтор і створюють парниковий ефект

- ① Заводська заправка (див. ЕТИКЕТКУ З ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ)
- ② Додаткова заправка
- ③ Загальна кількість заправленого холодоагенту (①+②)

I Маса  
II CO<sub>2</sub>-еквівалент  
(I × GWP/1000)

**R32 (GWP: 675)**


	I (кг)	II (t)
①		
②		
③		

### 4-3. ФІКСУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА (ОХОЛОДЖЕННЯ, СУШІННЯ, ОБІГРІВ)

- Опис функції  
Завдяки цій функції, якщо зафіксовано робочий режим COOL/DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ/СУШІННЯ) або HEAT (ОБІГРІВ), кондиціонер працює тільки в цьому режимі.
- \* Для активації цієї функції потрібно змінити налаштування. Проінформуйте замовників про цю функцію та запитайте, чи бажають вони її використовувати.

#### [Як зафіксувати режим роботи]

- 1) Обов'язково вимкніть живлення кондиціонера від мережі перед початком.
- 2) Установіть перемикач 3 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «ON» (УВИМК), щоб увімкнути цю функцію.
- 3) Установіть перемикач 4 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «OFF» (ВИМК), щоб зафіксувати режим роботи COOL/DRY (ОХОЛОДЖЕННЯ/СУШІННЯ). Щоб зафіксувати режим роботи HEAT (ОБІГРІВ), установіть цей перемикач у позицію «ON» (УВИМК).
- 4) Увімкніть живлення кондиціонера від мережі.

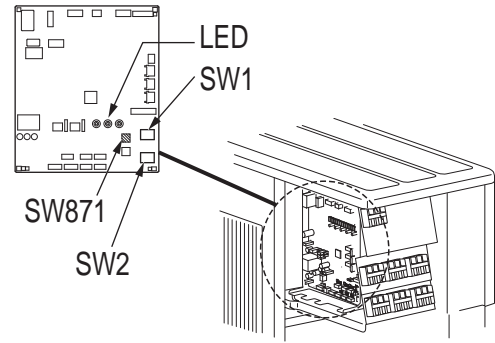


### 4-4. ЗНИЖЕННЯ ШУМУ РОБОТИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

- Опис функції  
Завдяки цій функції робочий шум зовнішнього блока може бути знижено шляхом зменшення робочого навантаження на певний період. Наприклад, вночі, коли вибрано режим COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ). Проте слід пам'ятати, що під час активації цієї функції може знизитися ефективність системи охолодження або нагрівання.
- \* Для активації цієї функції потрібно змінити налаштування. Проінформуйте замовників про цю функцію та запитайте, чи бажають вони її використовувати.

#### [Як зменшити шум під час роботи кондиціонера]

- 1) Обов'язково вимкніть живлення кондиціонера від мережі перед початком.
- 2) Установіть перемикач 5 в SW1 на зовнішній панелі керування в положення «ON» (УВИМК), щоб увімкнути цю функцію.
- 3) Увімкніть живлення кондиціонера від мережі.



Зниження шуму під час роботи кондиціонера

### 4-5. ЗМІНЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ СИЛИ СТРУМУ

- Опис функції:  
За допомогою цієї функції можна змінити силу струму в зовнішньому блоці.

#### Примітка.

Використовуйте цю функцію, лише якщо сила струму перевищує допустиме значення.

#### [Як змінити обмеження сили струму]

- 1) Перед початком налаштування не забудьте вимкнути живлення кондиціонера від електромережі.
- 2) Виконайте налаштування відповідно до даних таблиці, наведеної нижче.
- 3) Увімкніть живлення кондиціонера від електромережі.

SW2	
	20A
	Заводське налаштування Повністю

### 4-6. УСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ

Якщо до зовнішнього блока не підключено внутрішні блоки, наведені в таблиці 1, рекомендуємо активувати режим очікування зі зниженим енергоспоживанням. Режим очікування зі зниженим енергоспоживанням можна активувати за допомогою перемикача DIP (SW1) і з'єднувача перемикачки (SC751).

- Перед першим увімкненням вимикача необхідно налаштувати перемикач DIP (SW1) і з'єднувач перемикачки (SC751) на друкованій платі системи керування для зовнішнього блока.
- Якщо вказані в таблиці 1 внутрішні блоки не підключено, рекомендуємо активувати режим очікування зі зниженим енергоспоживанням.

#### Примітка.

- За замовчуванням режим очікування зі зниженим енергоспоживанням вимкнено на блоках.
- Під час підключення одного або кількох внутрішніх блоків, наведених у таблиці 1, зовнішній блок не працює в режимі «activated low standby power mode» (активованій режим очікування зі зниженим енергоспоживанням).
- За відсутності з'єднувача SC751 зовнішній блок не працюватиме.
- Увімкніть вимикач, щоб увімкнути налаштування друкованої плати.



#### Для того, щоб увімкнути режим очікування зі зниженим енергоспоживанням:

Підключіть SC751 до CN750.  
Установіть перемикач 2 в SW1 в положення «ON» (УВИМК).

#### Для того, щоб вимкнути режим очікування зі зниженим енергоспоживанням:

Підключіть SC751 до CN751.  
Установіть перемикач 2 в SW1 в положення «OFF» (ВИМК).

SC751	SW1	MODE (РЕЖИМ)
CN750		Активовано
CN751		Заводське налаштування Вимкнено

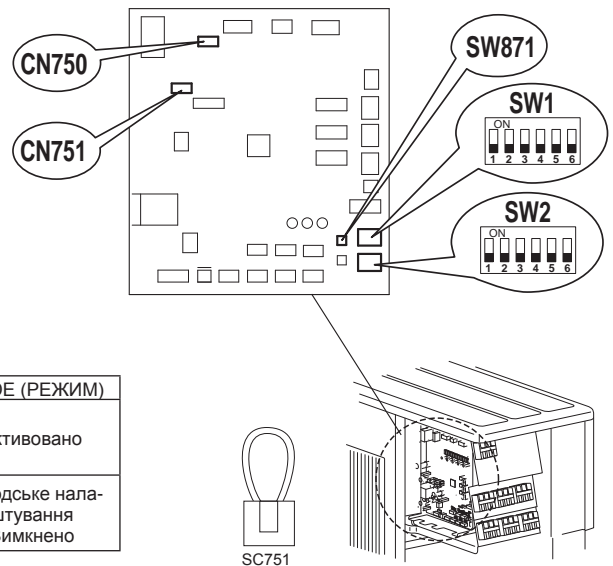

Таблиця 1. Перелік розглянутих моделей

Тип	Найменування моделі
Блок, установлений на стіні	MSZ-AP**VF
1-сторонній касетний блок	MLZ-KP**VF
4-сторонній касетний блок	SLZ-M**FA
Блок, прихований у стелі	PEAD-M**JA(L)
	SEZ-M**DA(L)
Блок, підвішений на стелі	PCA-M**KA
Монтаж на підлозі	SFZ-M**VA

#### 4-7. ТЕСТОВИЙ ПРОГІН

- Тестовий прогін внутрішніх блоків повинен проводитися окремо. Зверніться до посібника з установлення, що постачається разом із внутрішнім блоком, і переконайтеся, що всі блоки працюють належним чином.
- Якщо тестовий прогін виконується для всіх блоків одночасно, то можливі неправильні підключення труб холодоагенту й з'єднувальних проводів внутрішнього або зовнішнього блока не можна виявити. Тому тестовий прогін слід виконувати поетапно.

##### Про захисний механізм перезавпуску

Після зупинки компресора спрацьовує пристрій запобігання перезавпуску, тому для захисту кондиціонера компресор не працюватиме протягом 3 хвилин.

##### Функція корекції електропроводки/труб

Для цього приладу передбачена функція корекції електропроводки/труб, яка виправляє комбінацію проводів і труб. Якщо існує ймовірність неправильної комбінації проводів і труб, а підтвердження комбінації утруднено, скористайтеся цією функцією для перевірки та виправлення комбінації за допомогою процедур, зазначених нижче.

Переконайтеся, що виконано таке:

- Блок підключений до джерела живлення.
- Запірні клапани відкриті.

##### Примітка.

Під час такої перевірки робота внутрішнього блока контролюється зовнішнім блоком. Під час такої перевірки внутрішній блок автоматично припиняє роботу. Це не свідчить про несправність.

##### Процедура

Натисніть на перемикач корекції труб/проводів (SW871) через 1 хвилину або більше після ввімкнення живлення.

- Корекція завершиться через 10–20 хвилин. Після закінчення корекції її результат буде показано за допомогою світлодіодного індикатора. Детальна інформація вказана в таблиці нижче.
- Для скасування цієї функції під час її роботи натисніть на перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз.
- Після закінчення корекції без помилок не натискайте перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз.

Якщо виводиться результат «Not completed» (Не завершено), натисніть перемикач корекції труб/проводів (SW871) ще раз для скасування цієї функції. Потім підтвердьте комбінацію проводів і труб традиційним способом, вмикаючи внутрішні блоки по одному.

- Операція виконується за подачі електроживлення. Не торкайтеся друкованої плати й будь-яких інших деталей, крім перемикача. Це може призвести до враження електричним струмом або опіків унаслідок контакту з гарячими частинами й деталями під напругою навколо перемикача. Контакт із деталями під напругою може призвести до пошкодження друкованої плати.
- Для запобігання пошкодженню друкованої плати системи електронного керування обов'язково виконайте процедуру зняття електростатичного заряду перед увімкненням цієї функції.

• Ця функція не працює при температурі зовнішнього повітря 0 °C або нижче.

##### Світлодіодна індикація під час перевірки:


СВІТЛОДІ- ОД 1 (червоний)	СВІТЛОДІ- ОД 2 (жовтий)	СВІТЛОДІ- ОД 3 (зелений)
Горить	Горить	Блимає один раз

##### Результат роботи функції корекції труб/проводів

СВІТЛОДІ- ОД 1 (червоний)	СВІТЛОДІ- ОД 2 (жовтий)	СВІТЛОДІ- ОД 3 (зелений)	Результат
Горить	Не горить	Горить	Завершено (проблему усунуто, все в порядку)
Блимає один раз	Блимає один раз	Блимає один раз	Не завершено (збій під час перевірки)
Інші види індикації			Дивіться інструкцію «ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ У ВИПАДКУ БЛИМАН- НЯ ІНДИКАТОРА», розміщену за панеллю обслуговування

#### 4-8. ПОЯСНЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

- За допомогою ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ поясніть користувачу, як користуватися кондиціонером (використання пульта дистанційного керування, зняття повітряних фільтрів, зняття пульта дистанційного керування з відповідного тримача або розміщення його там, очищення, запобіжні заходи для роботи тощо).
  - Порекомендуйте користувачу уважно прочитати ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
  - Щоб відчутти прохолодний або теплий вітер, зменште швидкість вентилятора або кількість задіяних внутрішніх блоків.
- Коли одночасно працюють багато внутрішніх блоків, продуктивність кожного з них може знижуватися, як показано на графіку нижче.

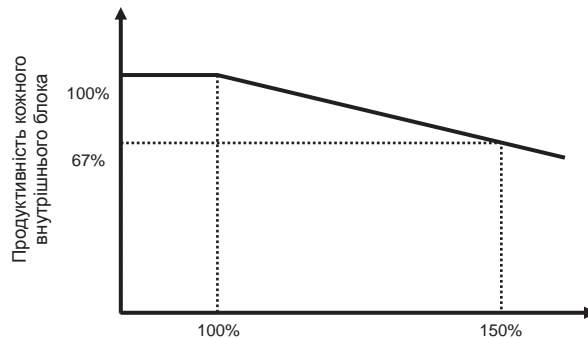

Співвідношення загальної продуктивності внутрішніх блоків і продуктивності зовнішнього блока

Експлуатація за умов, коли загальна продуктивність задіяних внутрішніх блоків перевищує продуктивність зовнішнього блока.

## 5. ВІДКАЧУВАННЯ

Перед переміщенням або утилізацією кондиціонера потрібно вичапати холодоагент із системи відповідно до процедури, описаної нижче, для запобігання викиду холодоагенту в атмосферу.

- 1) Вимкніть вимикач.
- 2) Під'єднайте клапан манометричного колектора до сервісного отвору запірної труби з боку газової труби зовнішнього блока.
- 3) Повністю закрийте запірний клапан з боку труби для рідини зовнішнього блока.
- 4) Увімкніть вимикач.
- 5) Увімкніть аварійну експлуатацію в режимі COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) на всіх внутрішніх блоках.
- 6) Коли стрілка манометра перебуватиме в діапазоні 0–0,05 МПа [Маном.] (приблизно 0–0,5 кгс/см<sup>2</sup>), повністю закрийте стопорний кран на стороні газової труби зовнішнього блока та припиніть експлуатацію. (Ознайомитися зі способом припинення експлуатації можна в посібнику з установлення внутрішнього блока.)
  - \* Якщо в систему кондиціонування повітря додано забагато холодоагенту, тиск може не знизитися до 0–0,05 МПа [Маном.] (приблизно 0–0,5 кгс/см<sup>2</sup>) або може спрацювати захисна функція через підвищення тиску в охолоджувальному контурі високого тиску. У цьому разі за допомогою пристрою для збору холодоагенту видаліть весь холодоагент із системи, а потім повторно заправте систему необхідною кількістю холодоагенту після переміщення внутрішнього й зовнішнього блоків.
- 7) Вимкніть вимикач. Демонтуйте манометр і труби холодоагенту.

### ▲ УВАГА!

У разі відкачування холодоагенту потрібно зупинити компресор, перш ніж від'єднувати труби холодоагенту. У разі потрапляння в труби сторонньої речовини, наприклад повітря, може статися вибух компресора, що призведе до травмування.

# Information of spec name plate



ROOM AIR CONDITIONER

MODEL **MXZ-6F122VF**



SERVICE REF. MXZ-6F122VF

FUNCTION		COOLING			HEATING		
VOLTAGE	~/N V	220	230	240	220	230	240
FREQUENCY	Hz	50	50	50	50	50	50
CAPACITY	kW	12.2			14.0		
INPUT(SET)	kW	3.66			3.31		
CURRENT	A	16.8	16.1	15.4	15.2	14.5	13.9
MAX. CURRENT	A	29.8			29.8		
RATING CONDITION DB/WB	INDOOR	27/19 °C			20/- °C		
	OUTDOOR	35/24 °C			7/6 °C		
IP CODE	IP24	REFRIGERANT	R32 2.4kg		NET WEIGHT 87 kg		
GWP	675 / 1.62 t-CO <sub>2</sub> eq						

HP PS 4.15 MPa(41.5 bar)

LP PS 2.30 MPa(23.0 bar)

Note: The power consumption differs  
in the combination of indoor units.

## MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Manufacturer :

**MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.**  
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG,  
CHONBURI 20000, THAILAND

MADE IN THAILAND

EC DECLARATION OF CONFORMITY  
EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG  
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE  
EG-CONFORMITEITSVERKLARING  
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE  
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE  
EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
EC UYGUNLUK BEYANI  
EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR  
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
VYHLÁŠENIE O ZHODE ES  
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

IZJAVA O SKLADNOSTI ES  
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE  
EU VASTAVUSDEKLARATSIOON  
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
EB ATTIKTIES DEKLARACIJA  
EZ IZJAVA O SUKLAŠENOSTI  
DEKLARACIJA SOOTVETSTVIJA NORMAM ES  
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

**MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD  
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND**

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:  
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:  
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :  
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:  
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:  
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:  
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:  
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:  
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeni, erhvervsområder og inden for let industri:  
intyggar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:  
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:  
декларира на своя собствена отговорност, че климатизите и термопомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:  
niejęszym oświadczam na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko przemysłowym:  
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:  
vakuumtaata täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvattut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettut ilmastointilaitteet ja lämpöpumpat:  
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:  
týmto na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:  
alulírott kizárólagos felelősségére nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:  
izjavlja pod izključno lastno odgovornostjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalke, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:  
declară, prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:  
kinnitab käesolevaga oma ainuvastutusel, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergetööstuskeskkondades:  
ar šo, vienpersoniski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkņi ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.  
šiuo vien tik savo atsakomybe pareiškia, kad toliau apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurbliai skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:  
ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošću da su klimatizacijski uređaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:  
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakom industrijom:  
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:  
цим заявляю, беручи на себе повну відповідальність за це, що кондиціонери й теплові насоси, описані нижче й призначені для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

**MITSUBISHI ELECTRIC, MXZ-6F122VF**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.  
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.  
Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.  
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.  
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.  
Nota: o número de serie si trova sulla targhetta del prodotto.  
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.  
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.  
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.  
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.  
Not: Seri numarasi ürünün isim plakasında yer alır.  
Забележка: Сериийният му номер е на табелката на продукта.  
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.  
Merk: Serienummeret befinnder seg på navneplaten til produktet.

Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.  
Poznámka: Příslušné sériové číslo se nachází na štítku produktu.  
Poznámka: Výrobné číslo sa nachádza na typovom štítku výrobku.  
Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.  
Opomba: serijska številka je zapisana na tipski ploščici enote.  
Nota: Numărul de serie este specificat pe plăcuța indicatoare a produsului.  
Märkus: Seerianumber asub toote andmesilidil.  
Piezīme: Sērijas numurs ir norādīts uz ierīces datu plāksnītes.  
Pastaba: Serijos numeris nurodytas gaminio vardinį duomenų lentelėje.  
Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj pločici proizvoda.  
Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj pločici proizvoda.  
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.  
Примітка: Сериийний номер вказано на паспортній табличці виробу.

Directives	Direttive	Direktifler	Směrnice	Direktiivid	Директивы
Richtlijnen	Οδηγές	Директиви	Smernice	Direktīvas	Директиви
Directives	Directivas	Dyrektywy	Irányelvek	Direktivos	
Richtlijnen	Direktiver	Direktiver	Direktive	Direktive	
Directivas	Direktiv	Direktiivit	Direktive	Direktive	

2014/35/EU: Low Voltage Directive  
2006/42/EC: Machinery Directive  
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive  
2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012  
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Issued: 3 Feb. 2020  
THAILAND

Akira HIDAKA  
Manager, Quality Assurance Department

## Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch  
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch  
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch  
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch  
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch  
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch  
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch  
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch  
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch  
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch  
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch  
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.  
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

## **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN